


Вертикальный профиль
пересечения ул.Маяковского
М 1:100

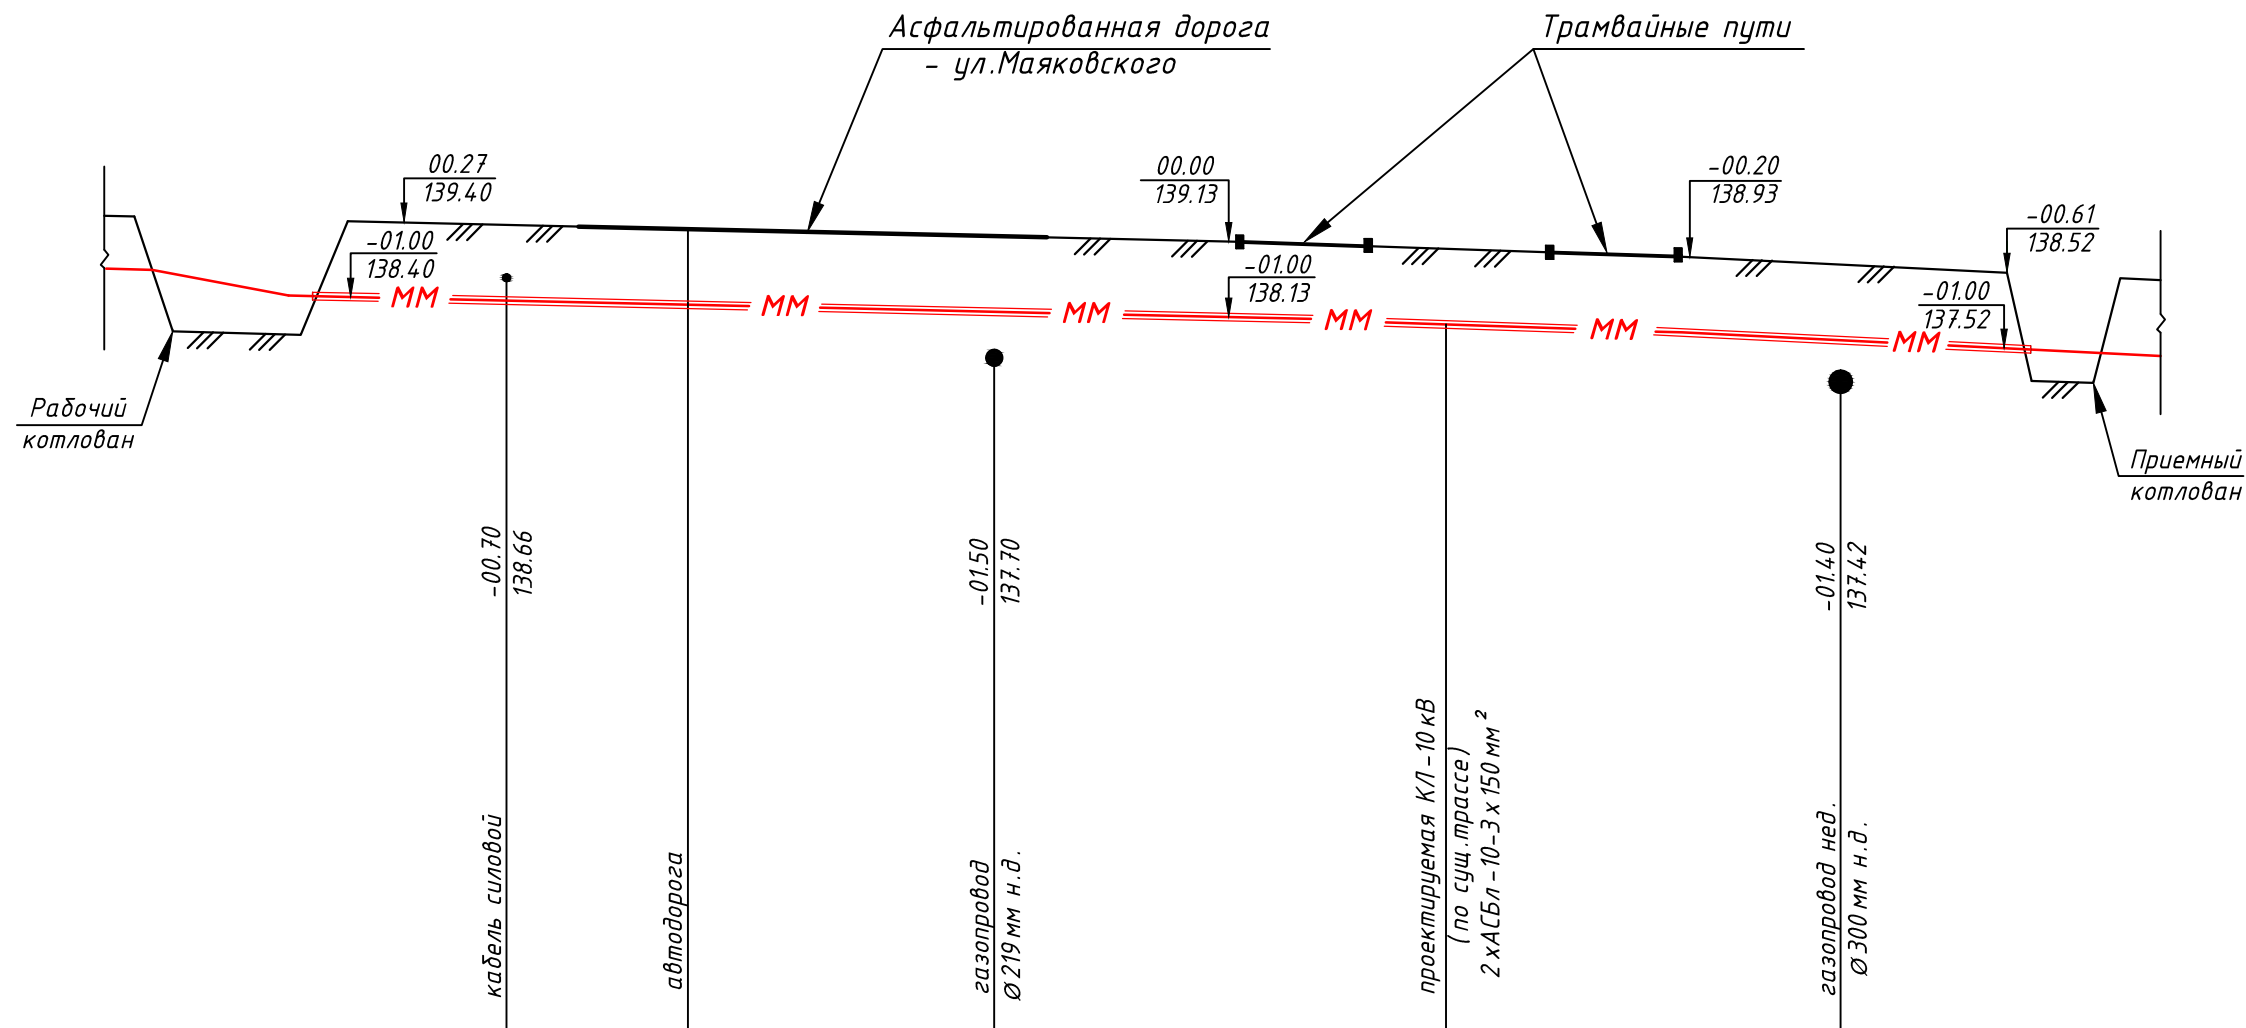

Примечание:

- 1) Переход проектируемой КЛ-10 кВ через автодорогу ул.Маяковского и трамвайные пути выполнить закрытым способом, без вскрытия асфальто-бетонного покрытия (способом прокола) по типовому проекту ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" А 5-92;
- 2) Все отметки даны до верхней стенки трубопроводов.

ЗАО "СПГЭС"						04-17-58 ЭС		
Реконструкция кабельной линии 10 кВ от ТП-192 до врезки ТП-282-РП-Поливановский по адресу: г.Саратов, Ленинский район, ул. 2-я Речная / ул.Маяковского.						Стадия	Лист	Листов
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электроснабжение	Р	З
Выполнил	Агапова				02.05.16			
Проверил	Бескаев				02.05.16			
ГИП	Бечко				02.05.16			
Гл.инженер	Гаврилов				02.05.16	Вертикальный профиль пересечения ул.Маяковского М 1:100	ООО "ГорЭнергоСервис"	

Копировал

Формат А3