


Обзорная схема

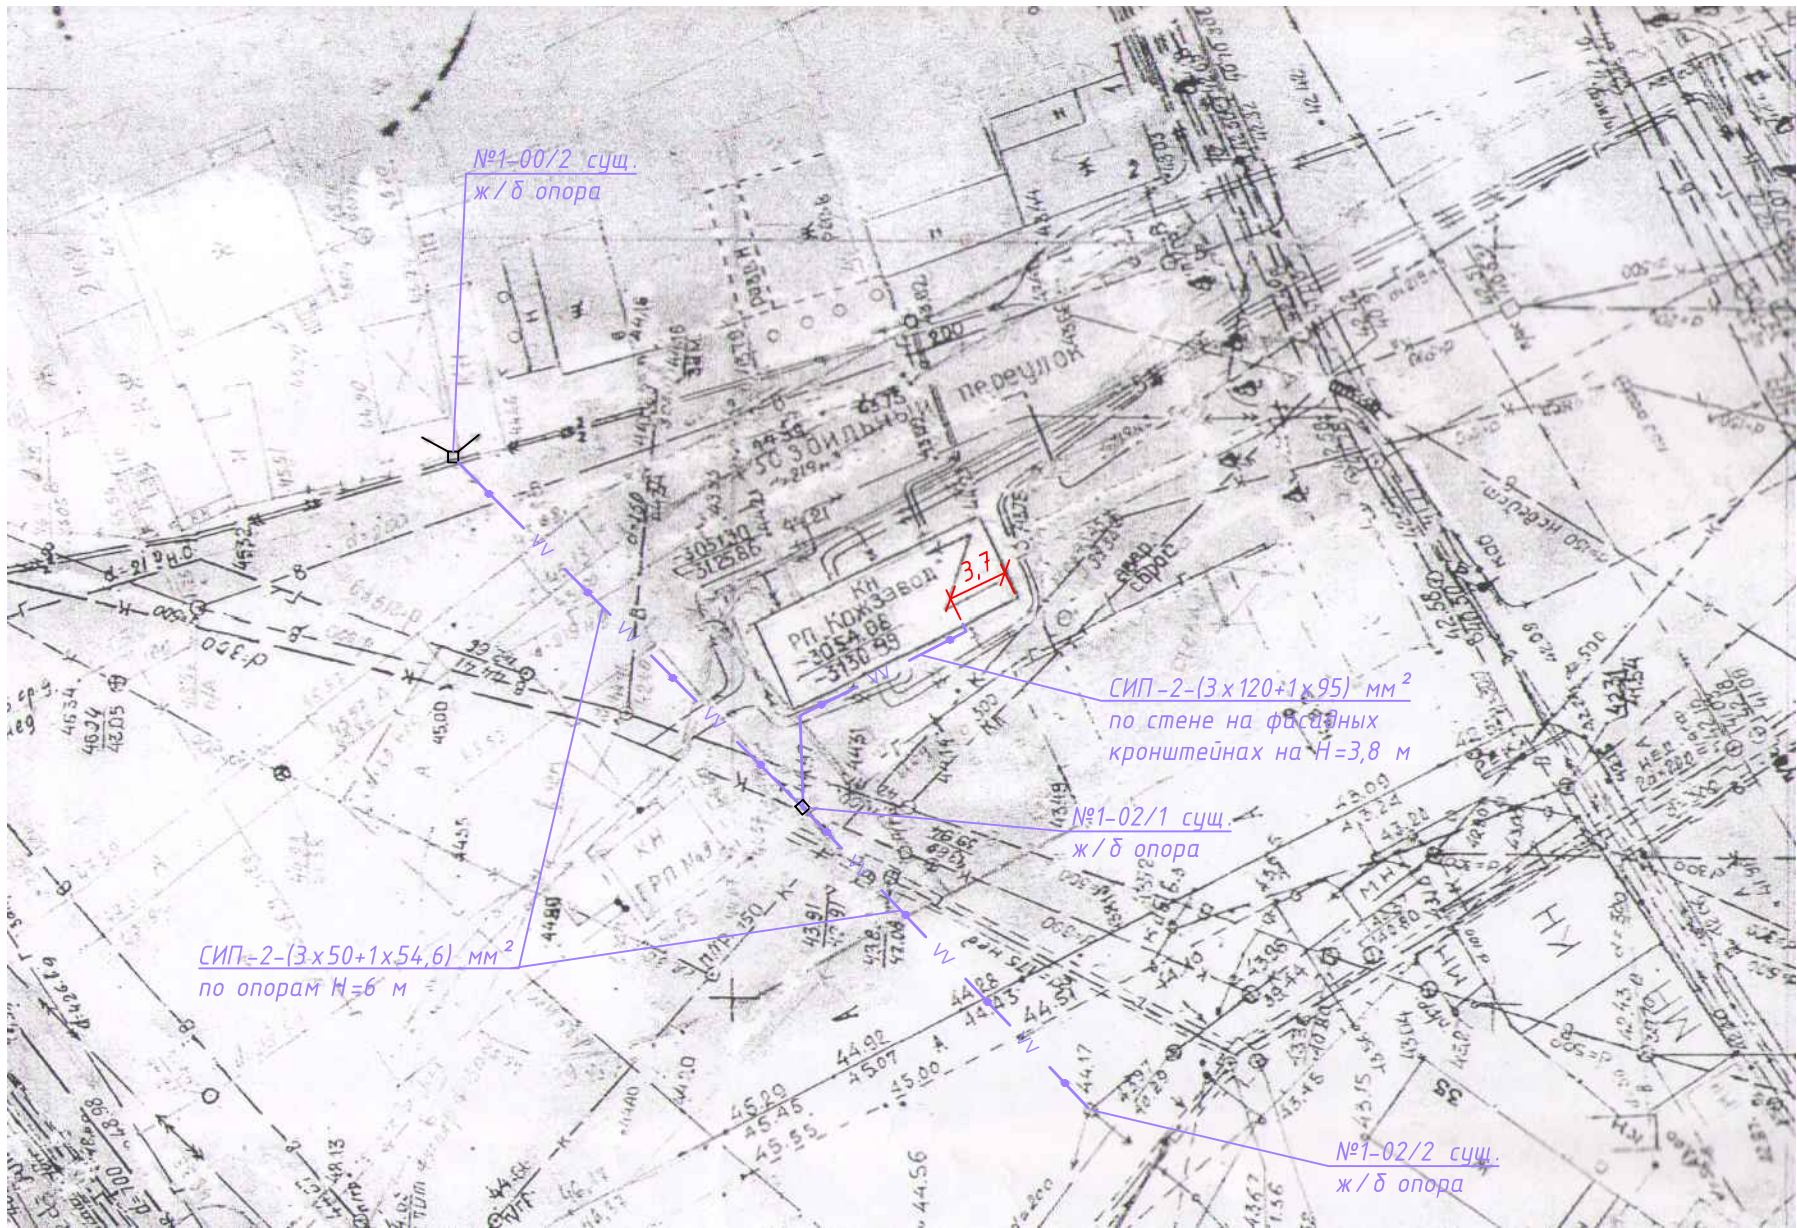

№ 168 ст. 30.03.2014 г.  
ЗАО "СПГЭС" согласовано при условии  
выполнения ТУ № Тех. задание  
в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП и  
ПОЛУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ  
на производство земляных работ  
Тех. директор [подпись] Нач. ТС  
Действителен 2 года Нач. РС [подпись]

Сверено  
См. маршрут в/л на  
РП Кожзавод  
03.04.17

Условные обозначения

Ранее запроектированные	Проектируемые	Существующие	Наименование
			Кабель силовой подземный в / в
			Кабель силовой подземный н / в
			Кабель силовой воздушный в / в
			Кабель силовой воздушный н / в
			Кабель связи
			Водопровод
			Газопровод
			Канализация хоз. фекальная
			Канализация ливневая
			Теплотрасса
			Забор бетонный
			Забор металлический

Примечание :  
1) Данный проект выполнен на основании Технического задания , выданного  
ЗАО "СПГЭС";  
2) Длину провода СИП уточнить на месте монтажа .

						ЗАО "СПГЭС"			03-17-45 ЭС			
						Замена КЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ от РЧ-0,4 кВ РП-Кожзавод до опоры №1-02/1 по ул. 1-й Гвоздильный проезд, г.Саратов.						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Воздушная линия 0,4 кВ			Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Шамонина				04.17				Р	2	3	
Проверил	Бескаев				04.17							
ГИП	Бечко				04.17							
Гл. инженер	Гаврилов				04.17							
						План трассы ВЛИ-0,4 кВ. М 1:500			000 "ГорЭнергоСервис"			