


№ 1472 от 10.08.2017 г.
ЗАО "СПГЭС" согласовано при условии
использования фаз-защитных
в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП и
получения письменного разрешения
на прокладку подземных кабелей
Тех. директор Нач. ТС
Действительно до 10.08.2018 г. Нач. РС

Сверено, Зубаева И.С.
мастер Казанев В.В. 15.08.17

Обзорная схема

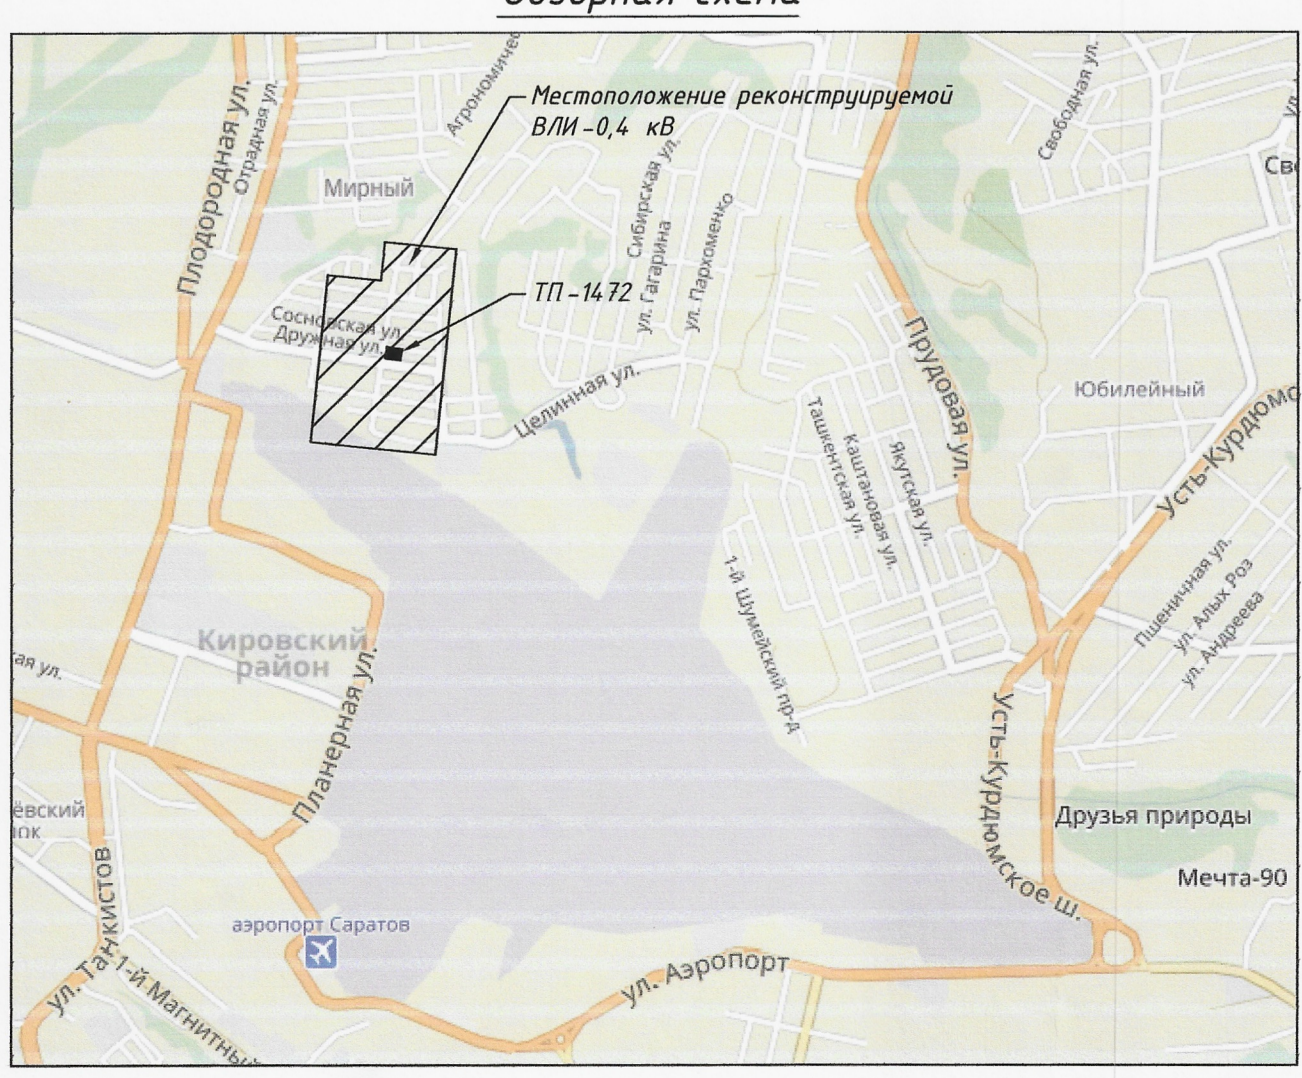

Примечания:

- 1) На чертеже указаны длины пролетов, размеры даны в метрах.
- 2) Длины СИП уточнить на месте монтажа.
- 3) Рабочая документация выполнена на основании ТЗ ЗАО "СПГЭС".
- 4) Перед заменой и правкой опор, а так же установкой подкоса уточнить наличие и местоположение близлежащих подземных инженерных коммуникаций. Вызвать представителей заинтересованных организаций.
- 5) При необходимости, для доступа к опорам, произвести демонтаж заборов и ограждений с последующим монтажом на их старое местоположение.
- 6) — существ. элементы
— проект. элементы линии Л-1 "Юбилейная, Депутатская"
— проект. элементы линии Л-2 "Юбилейная, Паряковская"
- ввод в жилой дом
- трехфазный ввод в многоквартирный многоэтажный жилой дом

						ЗАО "СПГЭС"			07-17-102 ЭС			
						Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1472 по адресу: г. Саратов, ул. Юбилейная ул. Паряковская, ул. Отрадная, ул. Сосновская, ул. Дружная, ул. Аллеяная пр. Юбилейный, пр. Павлодарский, ул. Павлодарская, ул. Депутатская						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Воздушная линия 0,4 кВ			Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Хван	4/20/17	15.08.17						Р	2	2	
Проверил	Бескаев	4/20/17	15.08.17			Однолинейная схема ВЛ-0,4 кВ			000 "ГорЭнергоСервис"			
СНП	Бечко	4/20/17	15.08.17									
Гл. инженер	Гаврилов	4/20/17	15.08.17									