

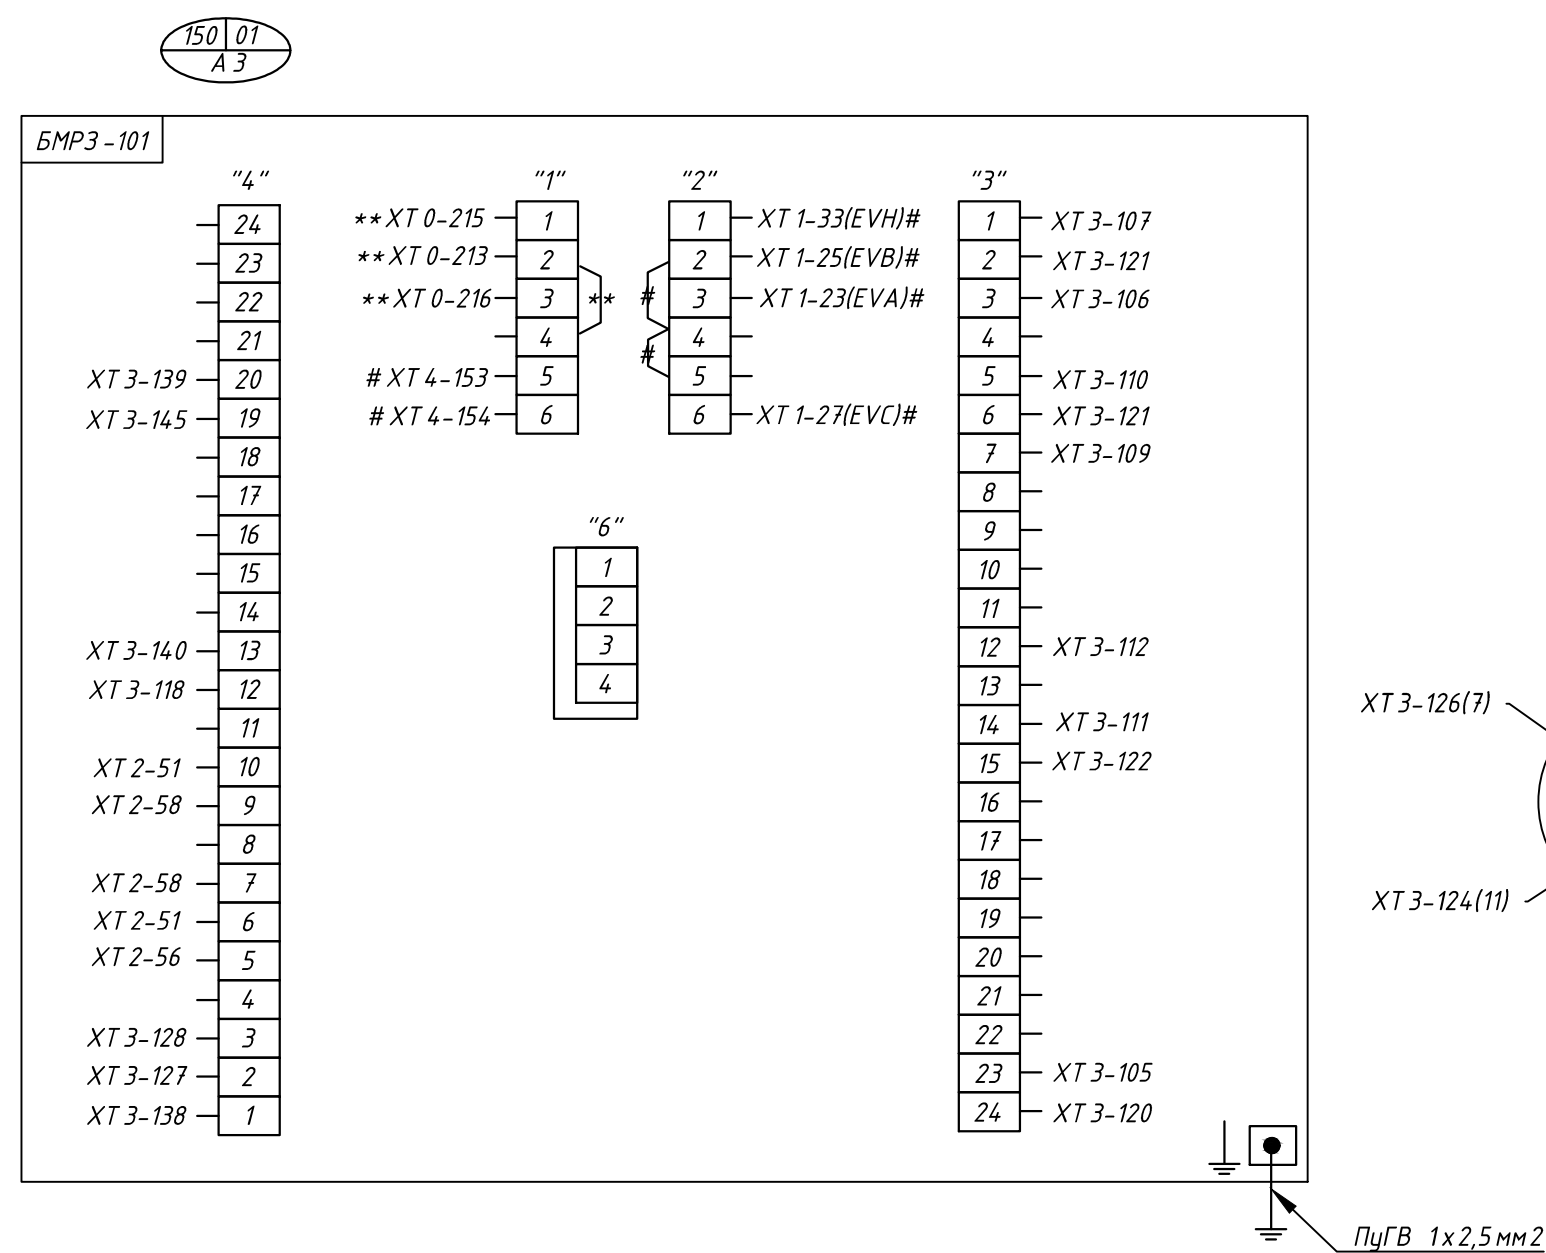
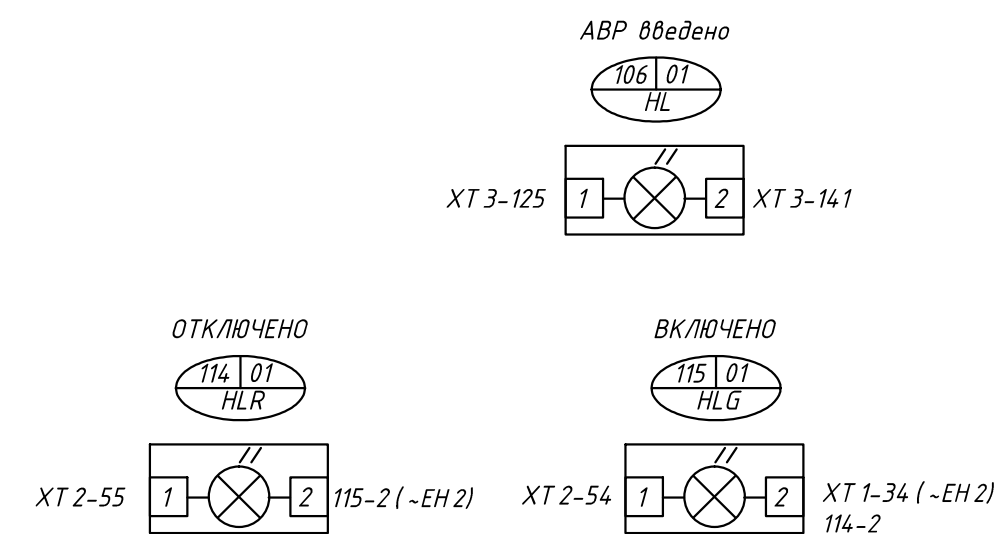



Дверь (вид со стороны монтажа)

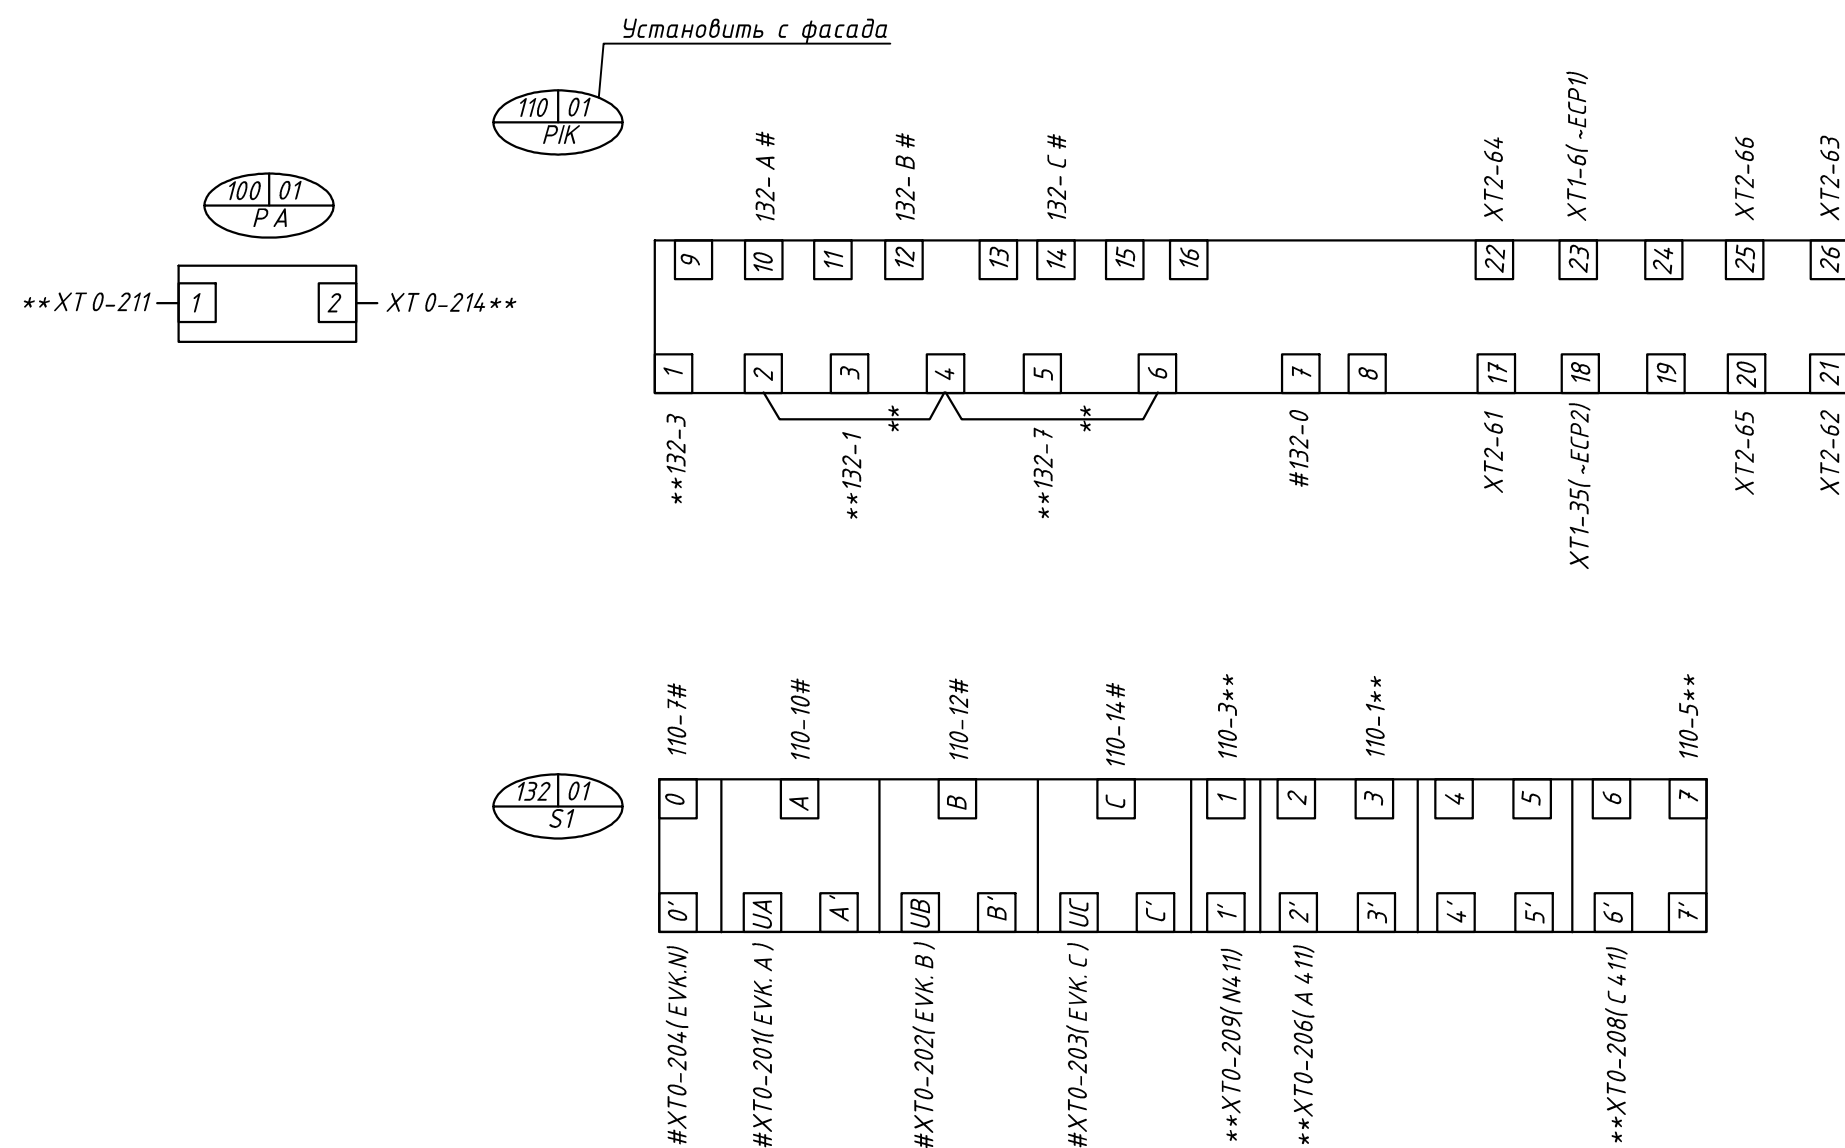

Управление выключателем  
Откл. 0 Вкл.

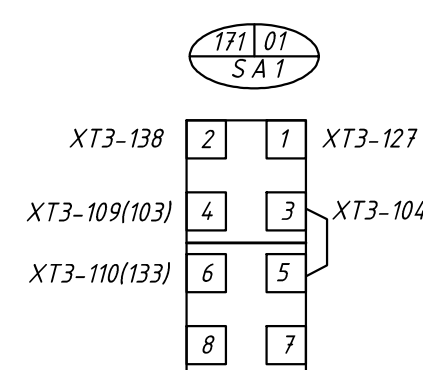

### Управление выключателем

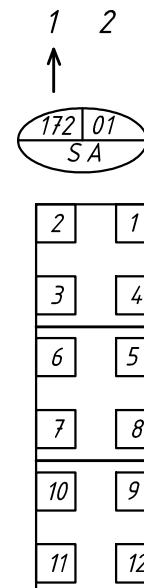

Примечание

Монтаж цепей с неуказанным сечением выполнить  
проводом ПуГВ\_1х0,75мм<sup>2</sup>  
обозначенные \*\* выполнить проводом ПуГВ\_1х2,5мм<sup>2</sup>  
обозначенные # выполнить проводом ПуГВ\_1х2,5мм<sup>2</sup>

						ЗАО "СПГЭС"		11-13-142 ЭС			
						Реконструкция РП-Дачный.					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Распределительный пункт 10/0,4 кВ			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шамонина	Иван	26.12.16						Р	8	19
Проверил	Бескаев	Александр	26.12.16								
ГИП	Бечко	Владимир	26.12.16								
Гл. инженер	Гаврилов					Схема электрическая принципиальная цепей управления и сигнализации секционной ячейки №25 в РЧ-10 кВ			ООО "ГорЭнергоСервис"		