





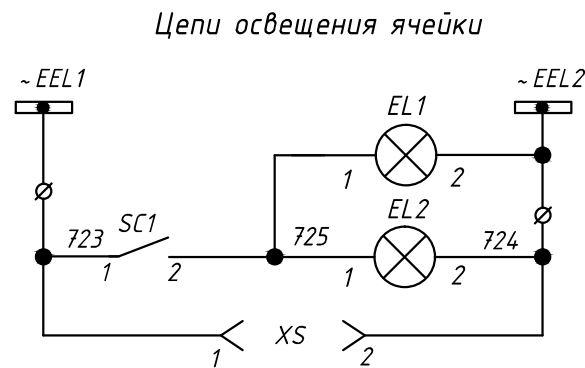


Выходные цепи



Включение ВВ от вспомогательного источника
Включение через БМРЗ
Отключение через БМРЗ
Отключение ВВ непосредственно от ключа
Цепи электромагнитов ВВ и блок контактов
Резерв

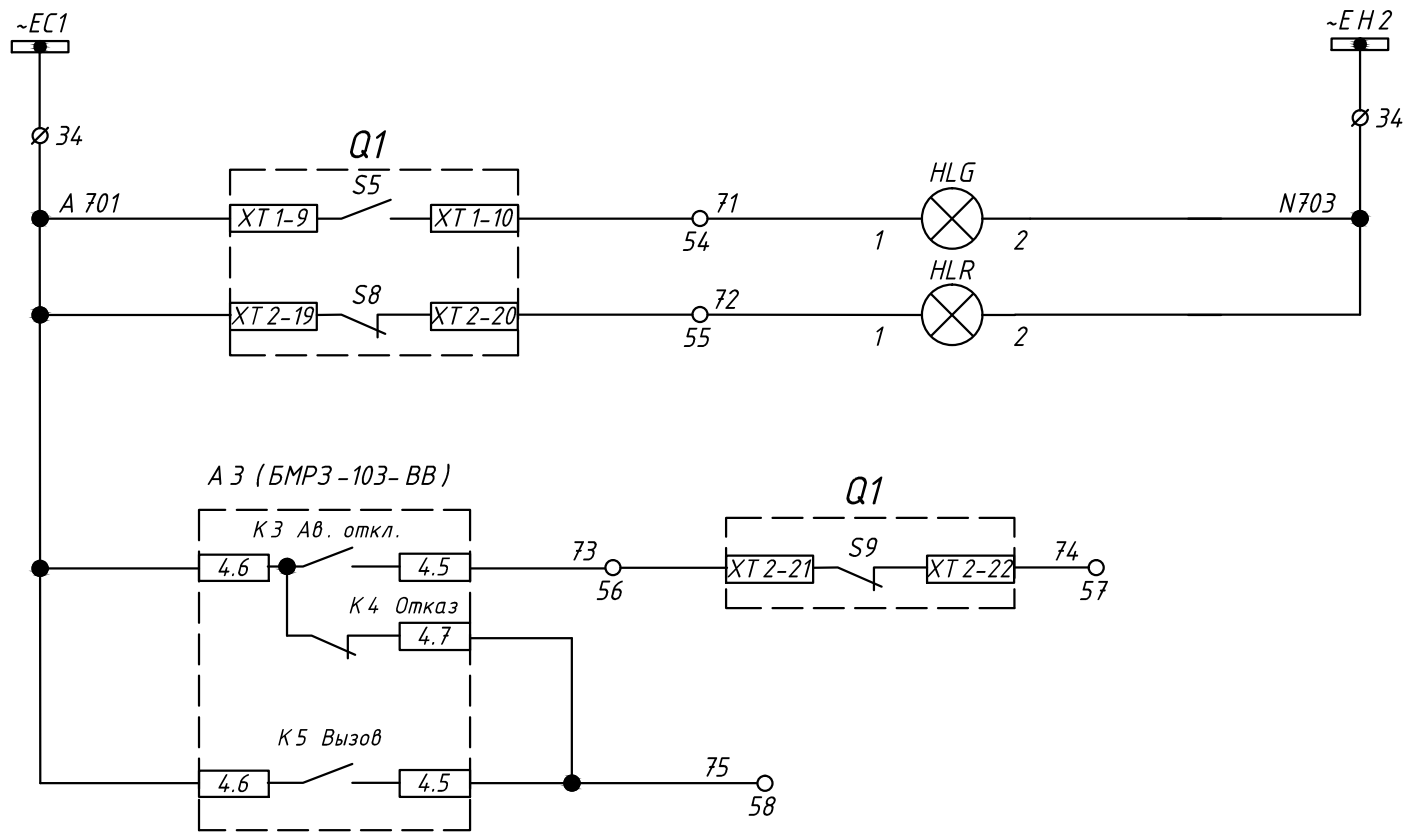

Импульсные выходы счетчика

Питание счетчика

ЗАО "СПГЭС"					11-13-142 ЭС		
Реконструкция РП-Дачный.							
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист
Разработал	Шамонина	Иван	4.14.16	Иван	4.14.16	Р	7
Проверил	Бескаев	Бескаев		Бескаев			19
ГИП	Бечко	Бечко		Бечко			
Гл. инженер	Гаврилов	Гаврилов		Гаврилов			
Распределительный пункт 10/0,4 кВ							
Схема электрическая принципиальная цепей управления и сигнализации секционной ячейки №25 в РУ-10 кВ					ООО "ГорЭнергоСервис"		