
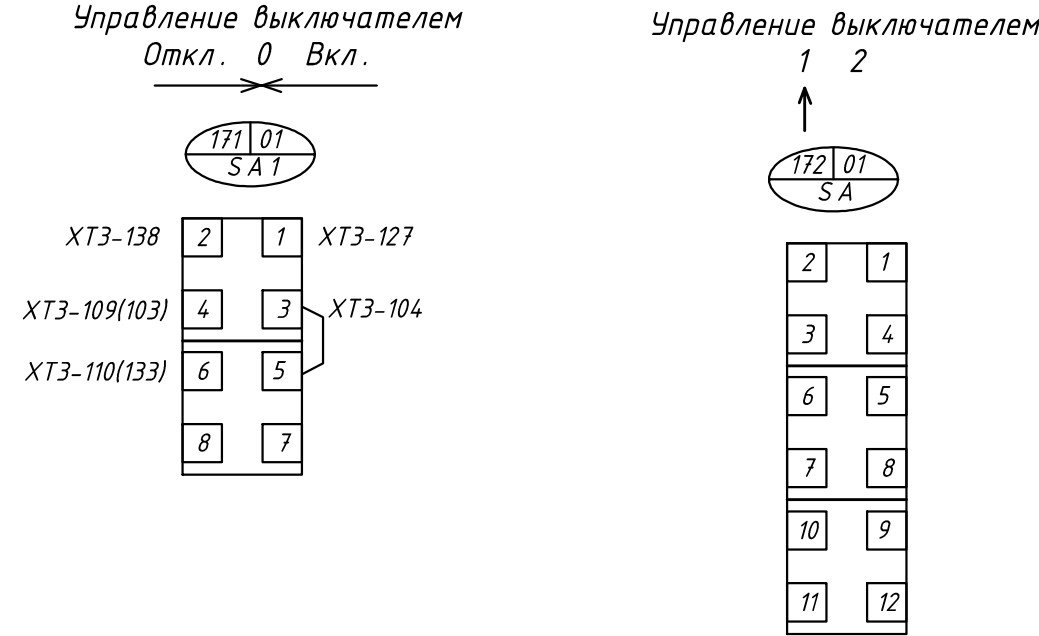
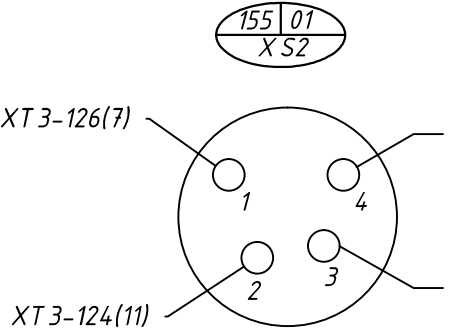
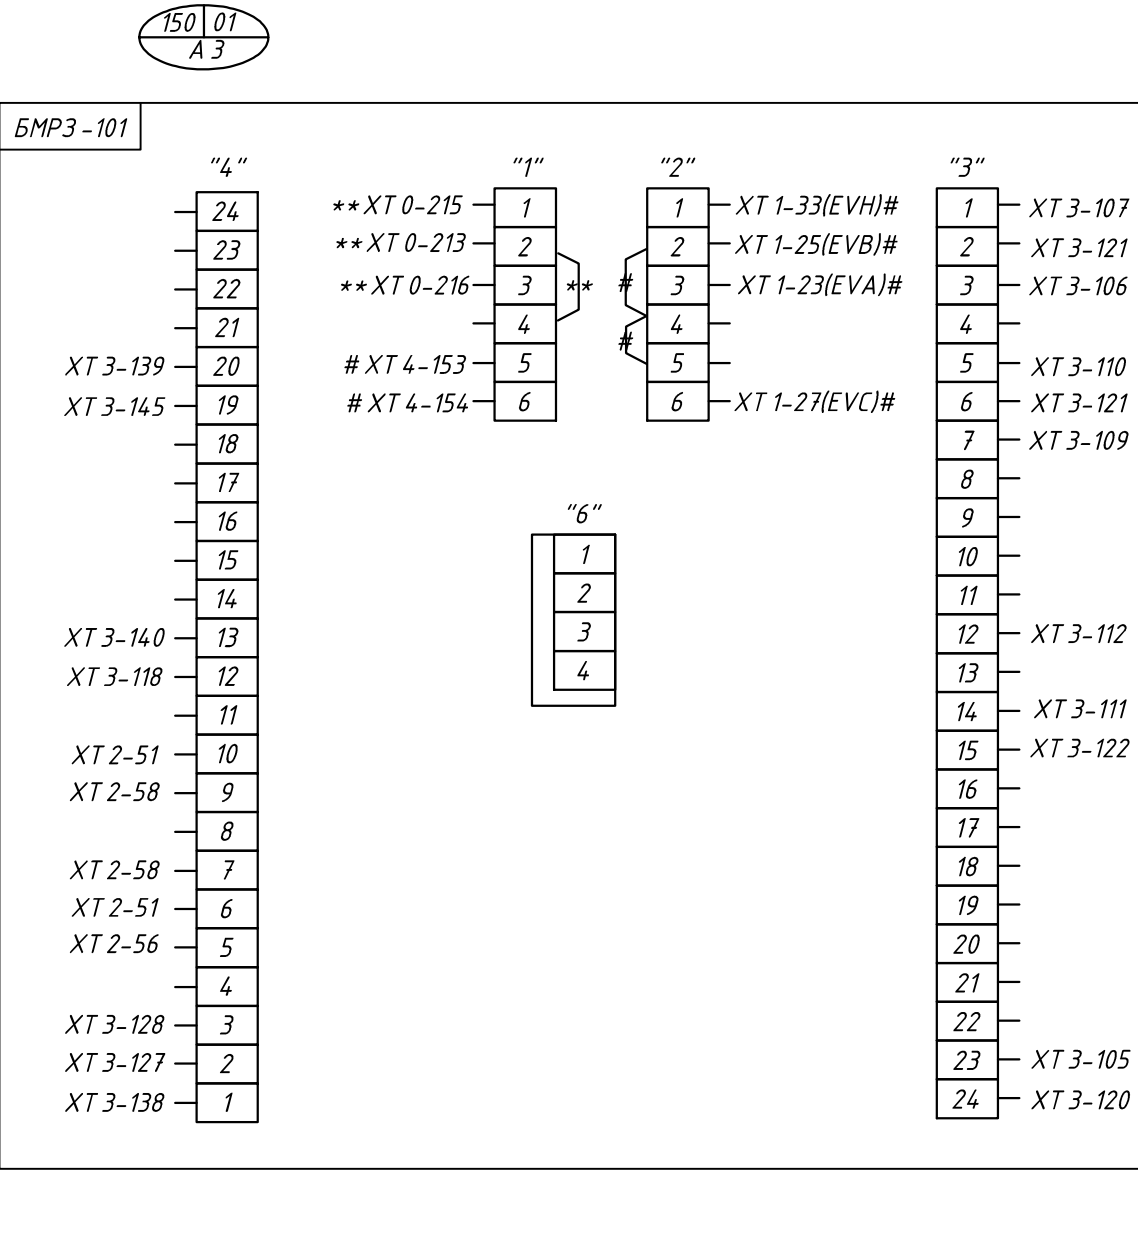
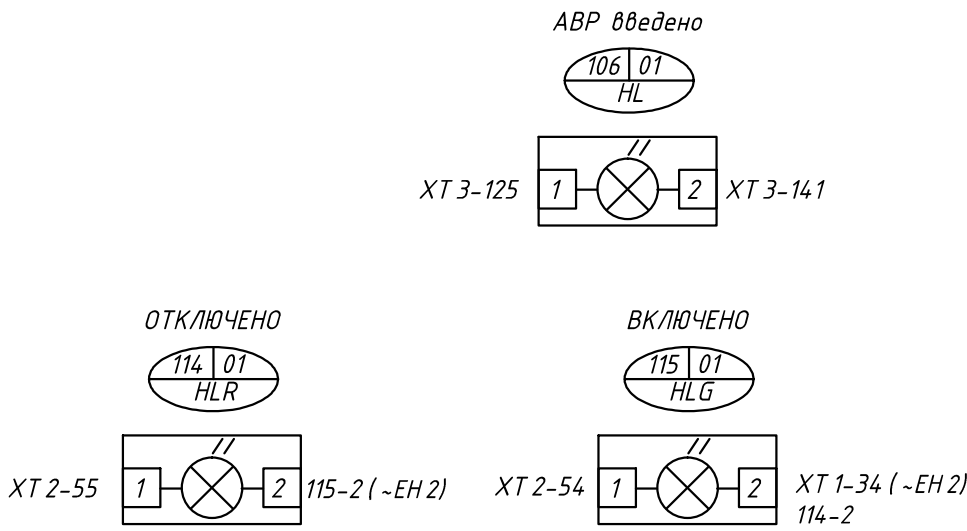


Дверь (вид со стороны монтажа)

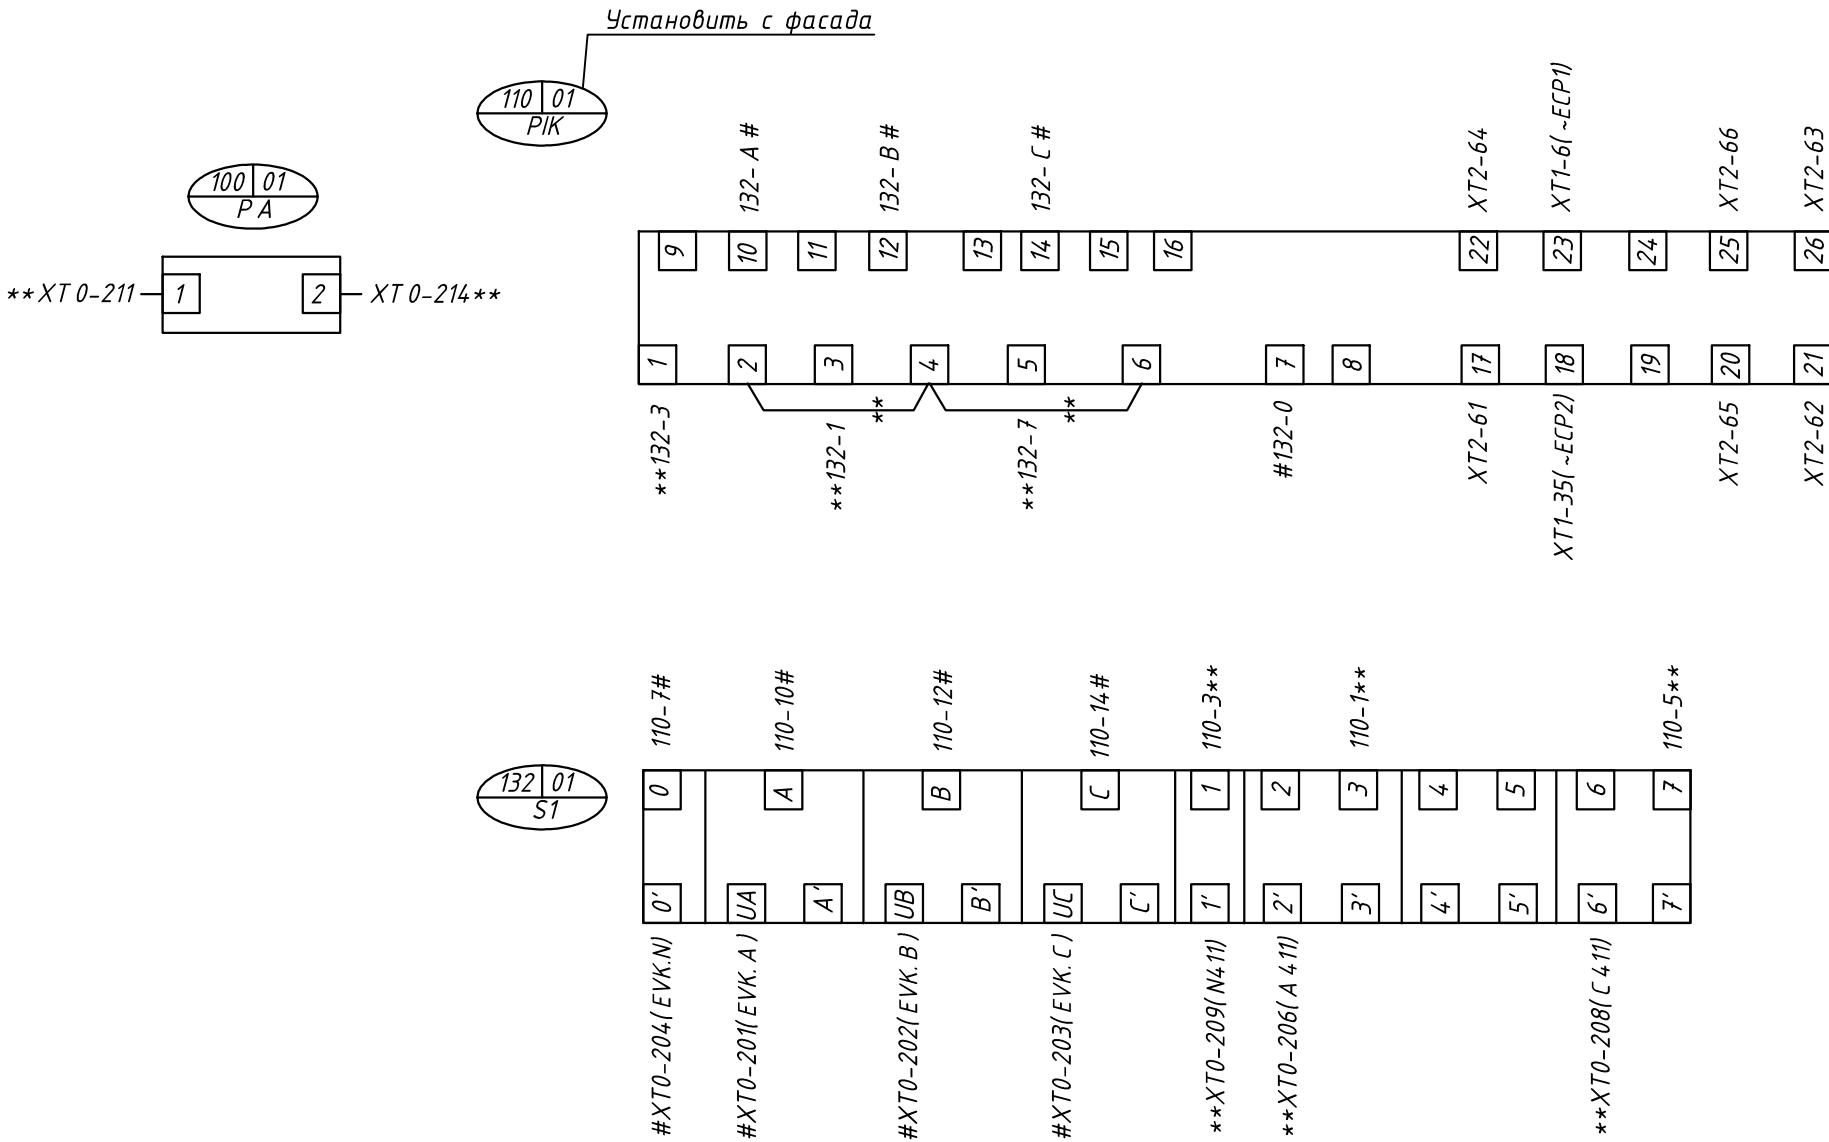

Примечание
Монтаж цепей с неуказанным сечением выполнить проводом ПуГВ_1 х 0,75 мм²
обозначенные ** выполнить проводом ПуГВ_1 х 2,5 мм²
обозначенные # выполнить проводом ПуГВ_1 х 2,5 мм²

ЗАО "СПГЭС"						08-14-94 ЭС		
Реконструкция РП -Пролетарский.						Распределительный пункт 6/0,4 кВ		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема электрическая принципиальная секционной ячейки №7 в РЧ-6 кВ	Стадия	Лист
Разработал	Шамонина	1	1	1	1		Р	6
Проверил	Бескаев	2	2	2	2			13
ГИП	Бечко	3	3	3	3			
Гл. инженер	Гаврилов	4	4	4	4	000 "ГорЭнергоСервис"		