


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

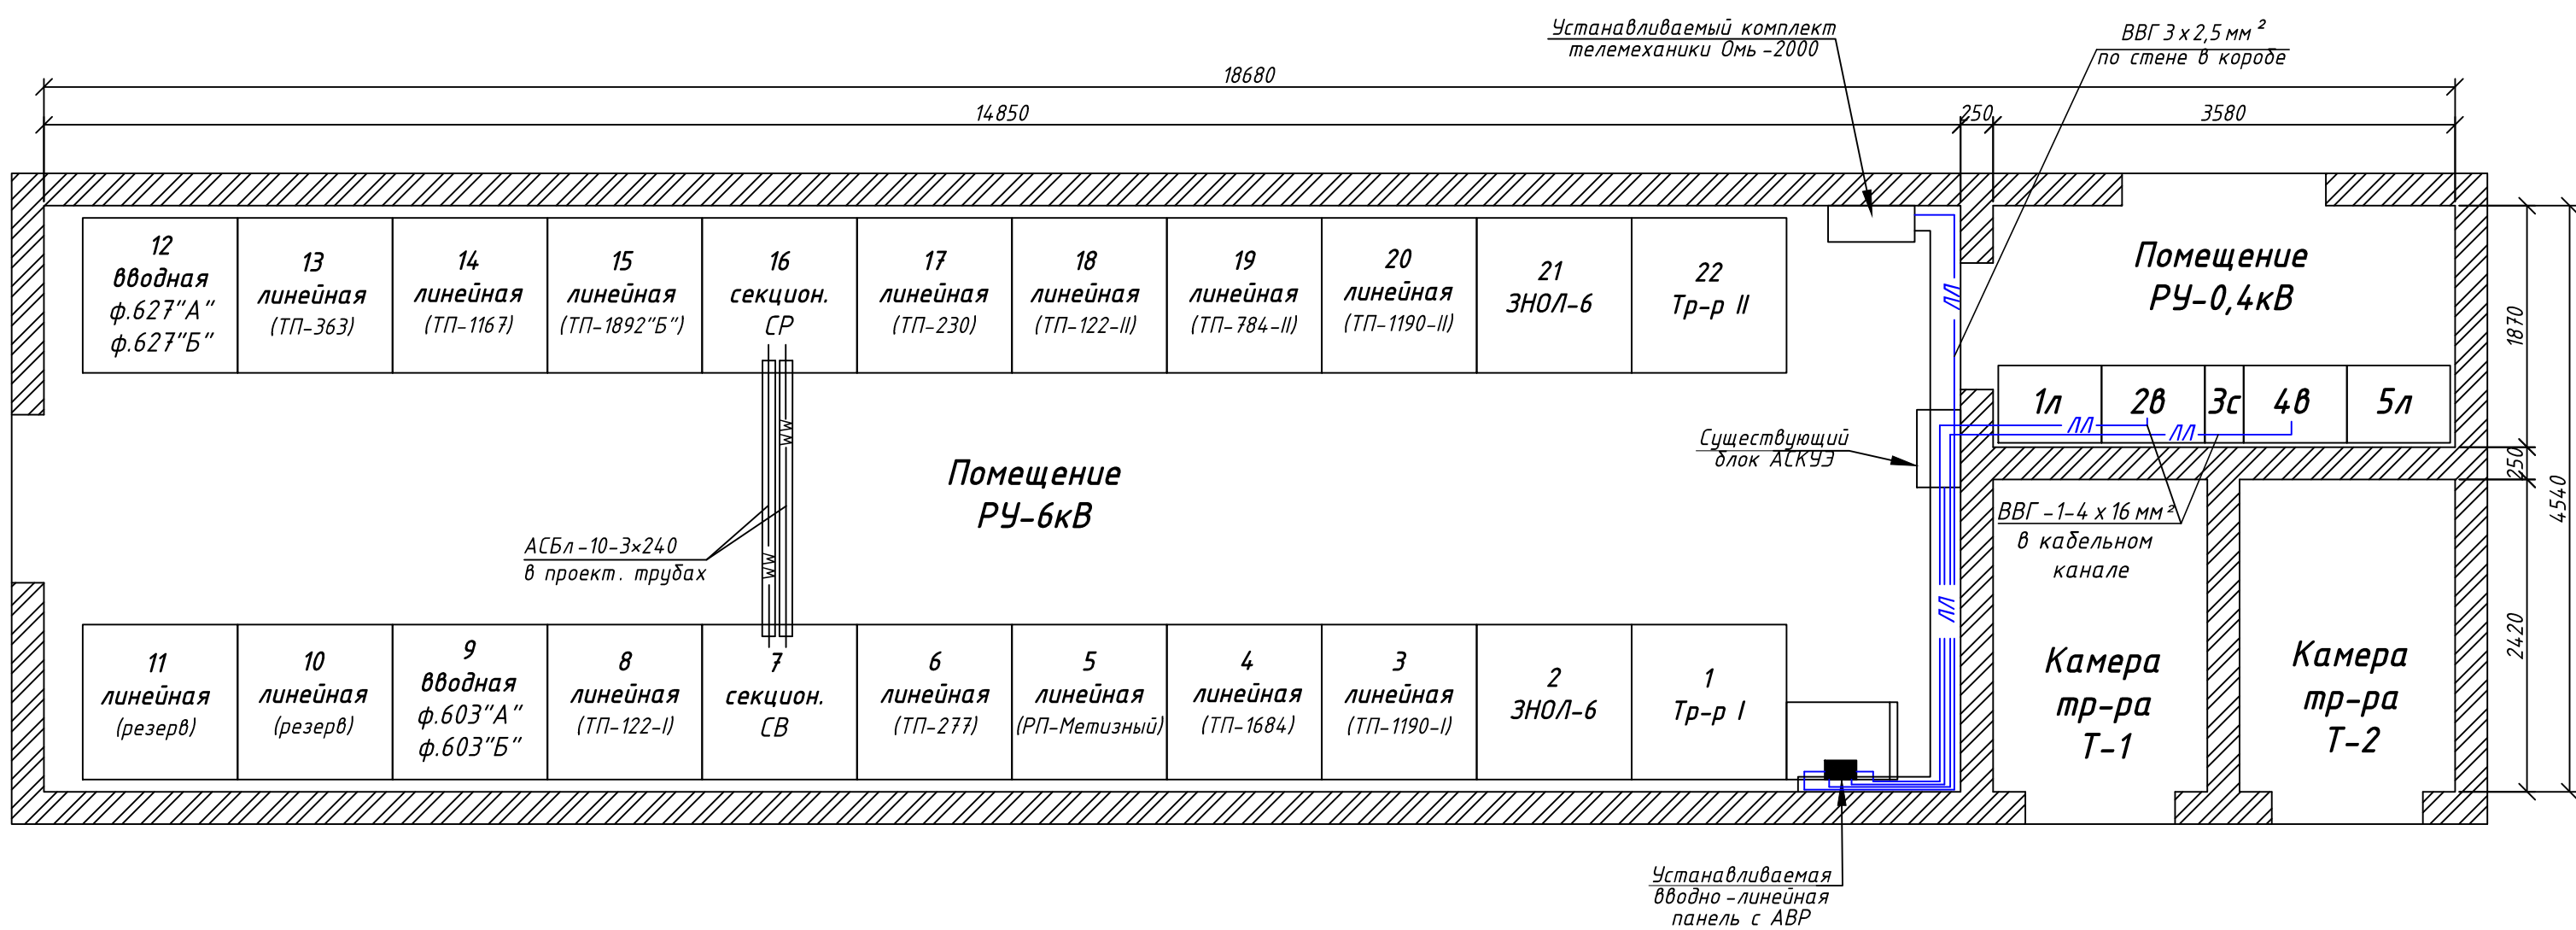

Примечание:

- 1). В линейных ячейках №3-6, №8, №10-11, №13-15, №17-20 установить вакуумные выключатели ВВ/TEL-10/630 взамен масляных выключателей;
- 2). В вводных ячейках №9 и №12 установить вакуумные выключатели ВВ/TEL-10/1000 взамен масляных выключателей.
- 3). В секционной ячейке №7 установить вакуумные выключатели ВВ/TEL-10/1000 взамен масляных выключателей.

						ЗАО "СПГЭС" 08-14-94 ЭС			
						Реконструкция РП-Пролетарский.			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Распределительный пункт 6/0,4 кВ	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шамонина	28.04					РП	11	13
Проверил	Бескаев								
ГИП	Бечко								
Гл. инженер	Гаврилов					План РП-Пролетарский. М 1:500	ООО "ГорЭнергоСервис"		