


Разрез 1-1
М 1:100

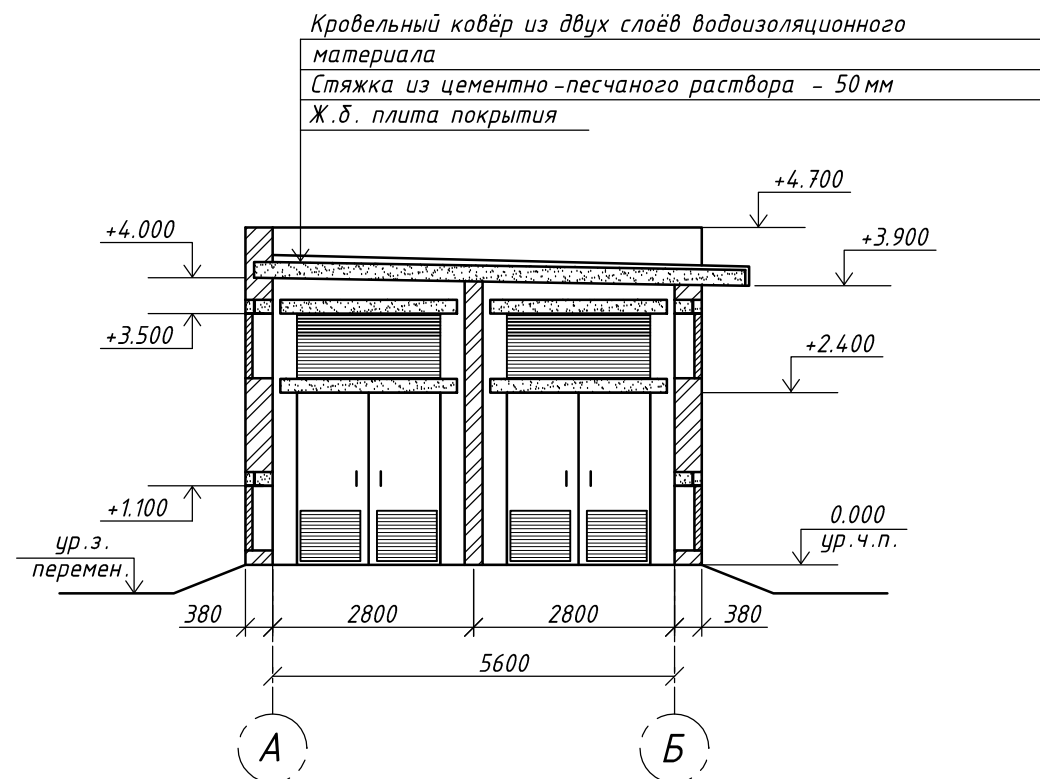


Спецификация элементов заполнения проёмов

| Марка поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Масса, ед.кг | Примечание |
|------------|----------------|------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 1 | 04-17-62 АС-15 | Ворота металлич. 2,0х2,4 (h) | 2 | | |
| 2 | 04-17-62 АС-16 | Дверной блок 1,0х2,4 (h) | 2 | | |
| | | Жалюзийные решётки | | | |
| Ж 1 | 04-17-62 АС-17 | Жалюзийная решётка Ж-1 | 4 | | |
| Ж 2 | 04-17-62 АС-18 | Жалюзийная решётка Ж-2 | 2 | | |
| Ж 3 | 04-17-62 АС-19 | Жалюзийная решётка Ж-3 | 2 | | |

- На разрезе 1-1 горизонтальная диафрагма условно не показана.
- Расход оцинкованной стали по узлу по серии 2.430-3 выпуск 2 и разрезу "Б-Б" (см. лист АС-8) = 37,8 кг.

Разрез 2-2
М 1:100

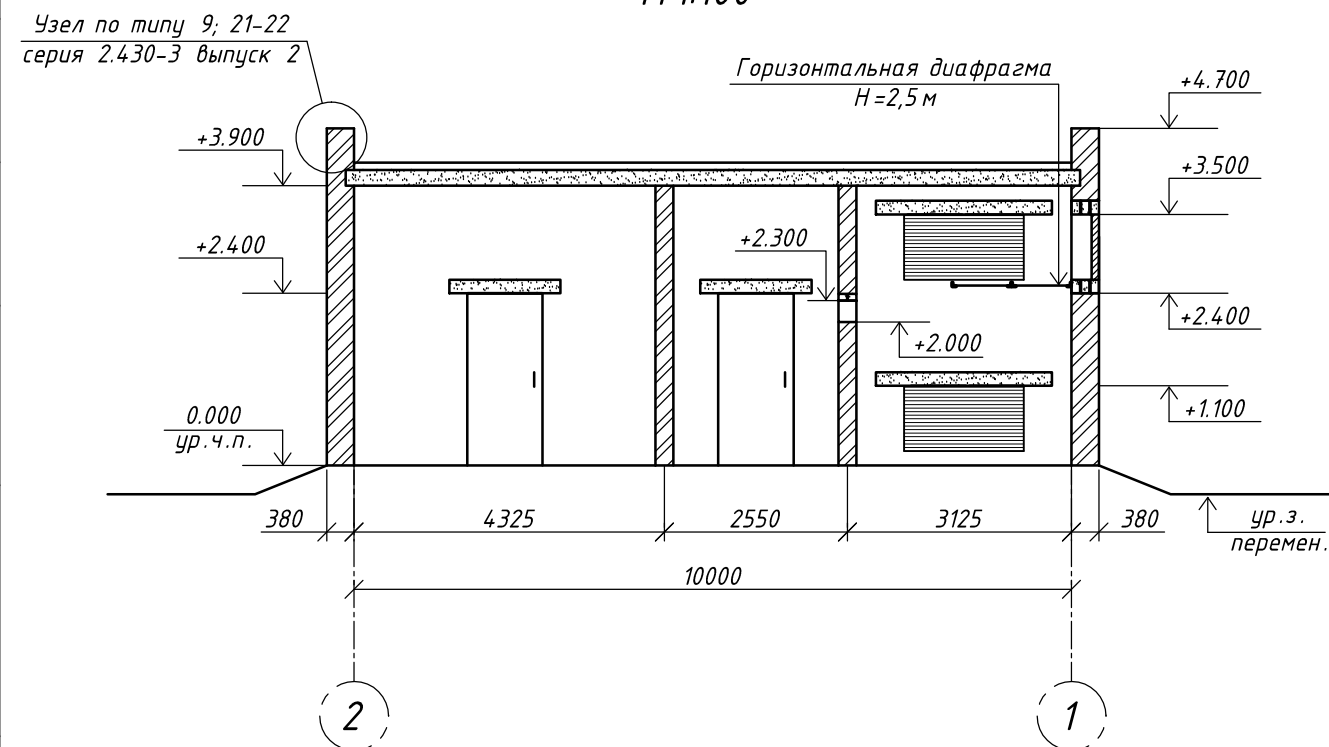

| | | | |
|-----------------------------|----------|--|---------|
| Привязан: Том-2 02-17-29 ЭС | | | |
| Гл. инж. | Гаврилов | | 05.2017 |
| ГИП | Бечко | | 05.2017 |
| Проектир. | Бескаев | | 05.2017 |
| Инв. № | | | |

04-17-62-АС

| | | | | | | | | |
|-------------|----------|----------|--------|-------|------|--|--|--|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Трансформаторная подстанция 6(10)/0,4 кВ. Тип К-42-630 м4. | | |
| Разработал | Лукина | 05.05.17 | | | | | | |
| Проверил | Давыдов | | | | | Фасады в осях А-Б; Б-А; 1-2; 2-1 | | |
| Проверил | Бескаев | | | | | | | |
| Гл. инженер | Гаврилов | | | | | 000 "ГорЭнергоСервис" | | |
| ГИП | Бечко | | | | | | | |

Копировал

Формат А3

| | | | | |
|---------------|--|--|--|--|
| Согласовано | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Взамен инв. N | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Подл. и дата | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Инв. N подл. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |