


Поз. обозн.	Наименование	Кол-во	Примечание
	Ящик управления Я5111С-2874 УХЛ4		
QF1	Выключатель автоматический ВА 51-25	1 шт.	
КМ1	Пускатель магнитный ПМ 12-010-200	1 шт.	
КК1	Реле тепловое РТТ-5	1 шт.	В комплекте с КМ1
SA	Переключатель (тумблер) П2Т-1	1 шт.	
SB1	Кнопка управления КЕ 0111 УЗ исп.2 (красный)	1 шт.	
SB2	Кнопка управления КЕ 0111 УЗ исп.2 (чёрный)	1 шт.	
HLR1	Арматура АМЕ 3212212 У2, ~220 В, световой фильтр красный	1 шт.	
	По месту		
BT1	Датчик температуры ДТКБ-48 со шкалой -30°С - 0°С	1 шт.	

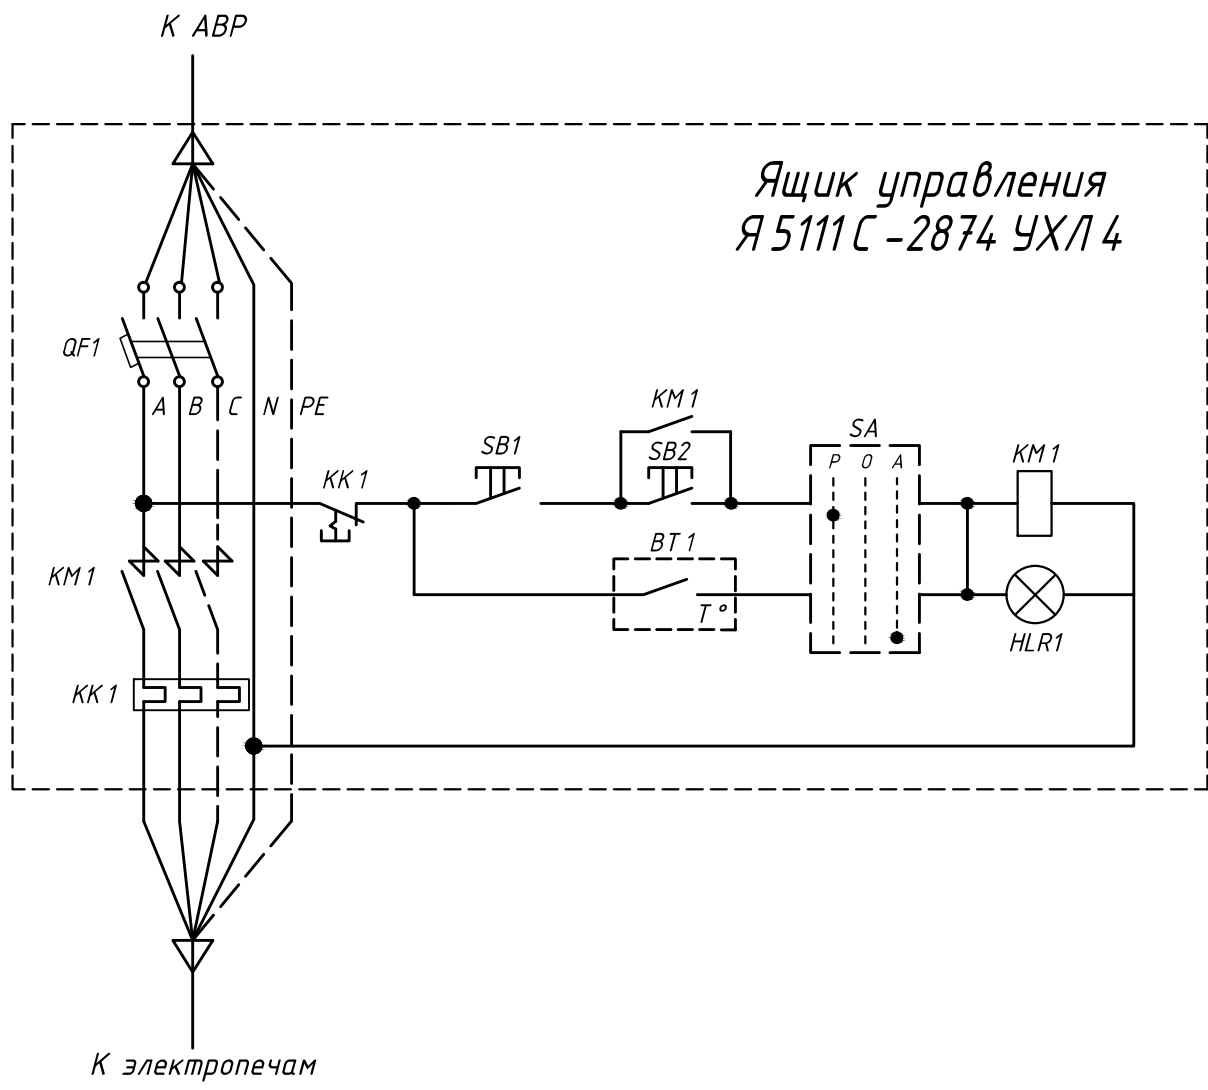

Ручное включение обогрева

Автоматическое включение обогрева и лампа "Обогрев включен"

Согласовано					
Взамен инв. N					
Подл. и дата					
Инв. N подл.					

Привязан: Том -2 02-17-29 ЭС					
Гл. инж.	Гаврилов		05.2017	Гл. инженер	Гаврилов
ГИП	Бечко		05.2017	ГИП	Бечко
Проектир.	Бескаев		05.2017		
Инв. №					

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	04-17-62-ЭМ		
Разработал	Лукина				05.05.17	Трансформаторная подстанция (6)10/0,4 кВ. Тип К-42-630 м4.		
Проверил	Бескаев				05.05.17	Стадия	Лист	Листов
						P	15	29
Автоматика обогрева. Схема электрическая принципиальная.						000 "ГорЭнергоСервис"		