


Назначение камеры	Линейная	Тра -р №2	Линейная	Линейная
Тип камеры	КСО -366	КСО -366	КСО -366	КСО -394
Номенклатурное обознач. камеры	ЭН -400	4Н -400	ЭН -400	03
Порядковый номер камеры	1	3	5	7

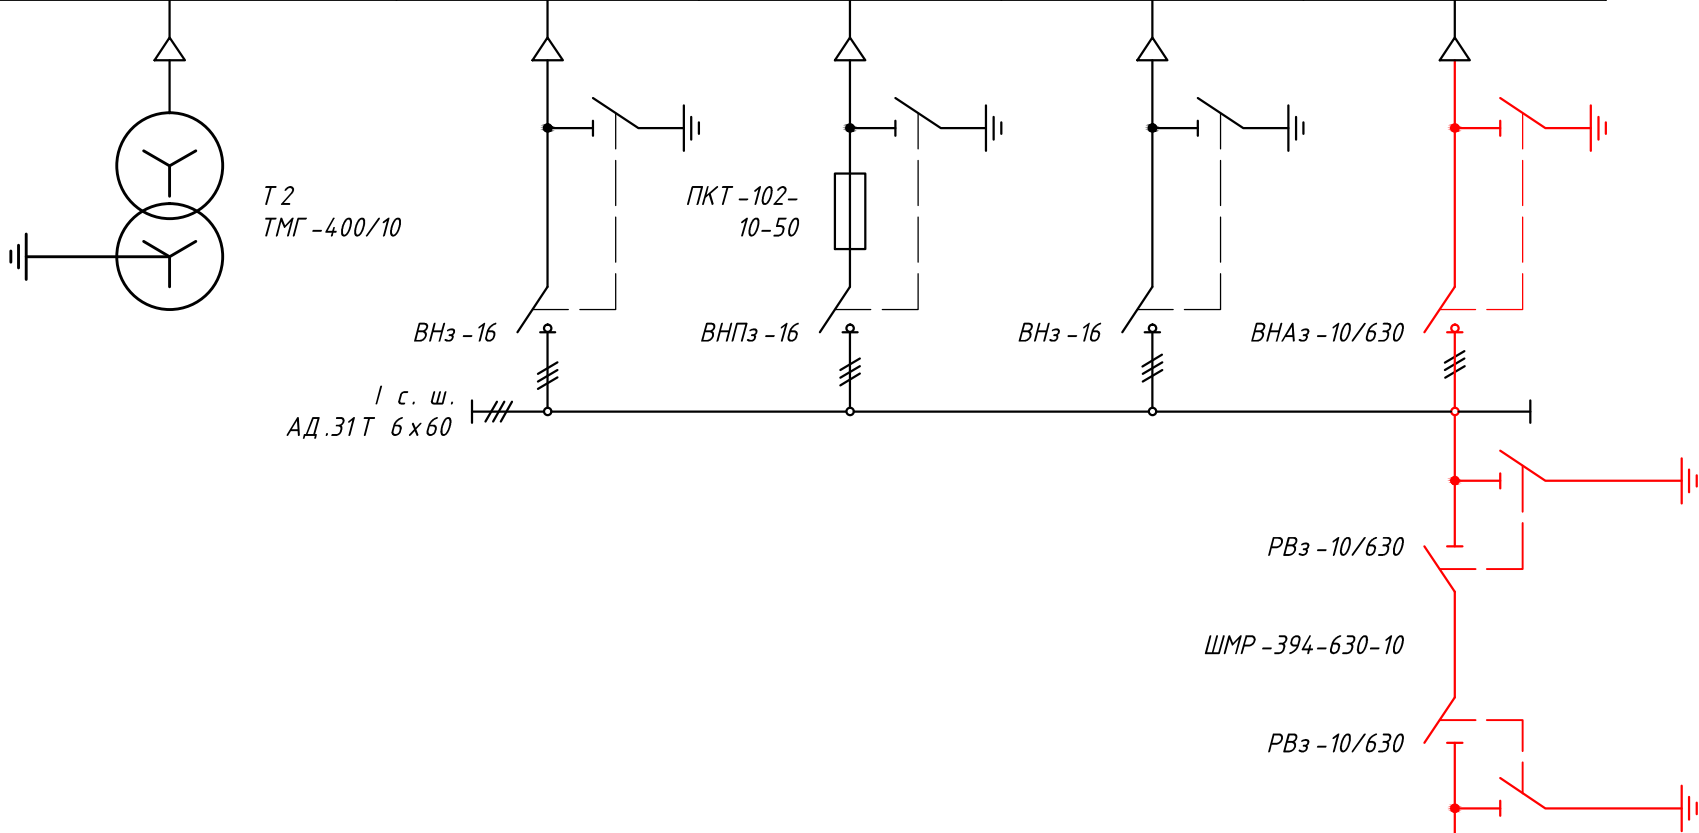

Назначение камеры	Линейная	Тра -р №2	Линейная	Линейная
Тип камеры	КСО -366	КСО -366	КСО -366	КСО -394
Номенклатурное обознач. камеры	ЭН -400	4Н -400	ЭН -400	03
Порядковый номер камеры	2	4	6	8

Сверено  
ЗАС "СПГЭС"  
ср. 8-й уч. 4-й  
Ср. мастер Радченко В.Г.  
29.12.16

Примечания:

- 1. Рабочая документация выполнена на основании технического задания ЗАО "СПГЭС".
- 2. — существующие элементы;  
— проектируемые элементы.

						ЗАО "СПГЭС"				12-16-185 ЭС			
						Замена двух линейных камер КСО в РУ-10 кВ ТП-1622, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Антонова, 14 А							
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ			Стадия	Лист	Листов		
Разработал	Хван			28.12.16					Р	3	3		
Проверил	Бескаев			29.12.16									
ГИП	Бечко			29.12.16									
Гл. инженер	Гаврилов			29.12.16		Однолинейная схема РУ-10 кВ ТП-1622			ООО "ГорЭнергоСервис"				