


Назначение камеры	Линейная	Тра -р №1	Линейная
Тип камеры	КСО-394	КСО-394	КСО-394
Номенклатурное обознач. камеры	01-400	02-400	01-400
Порядковый номер камеры	1	2	3

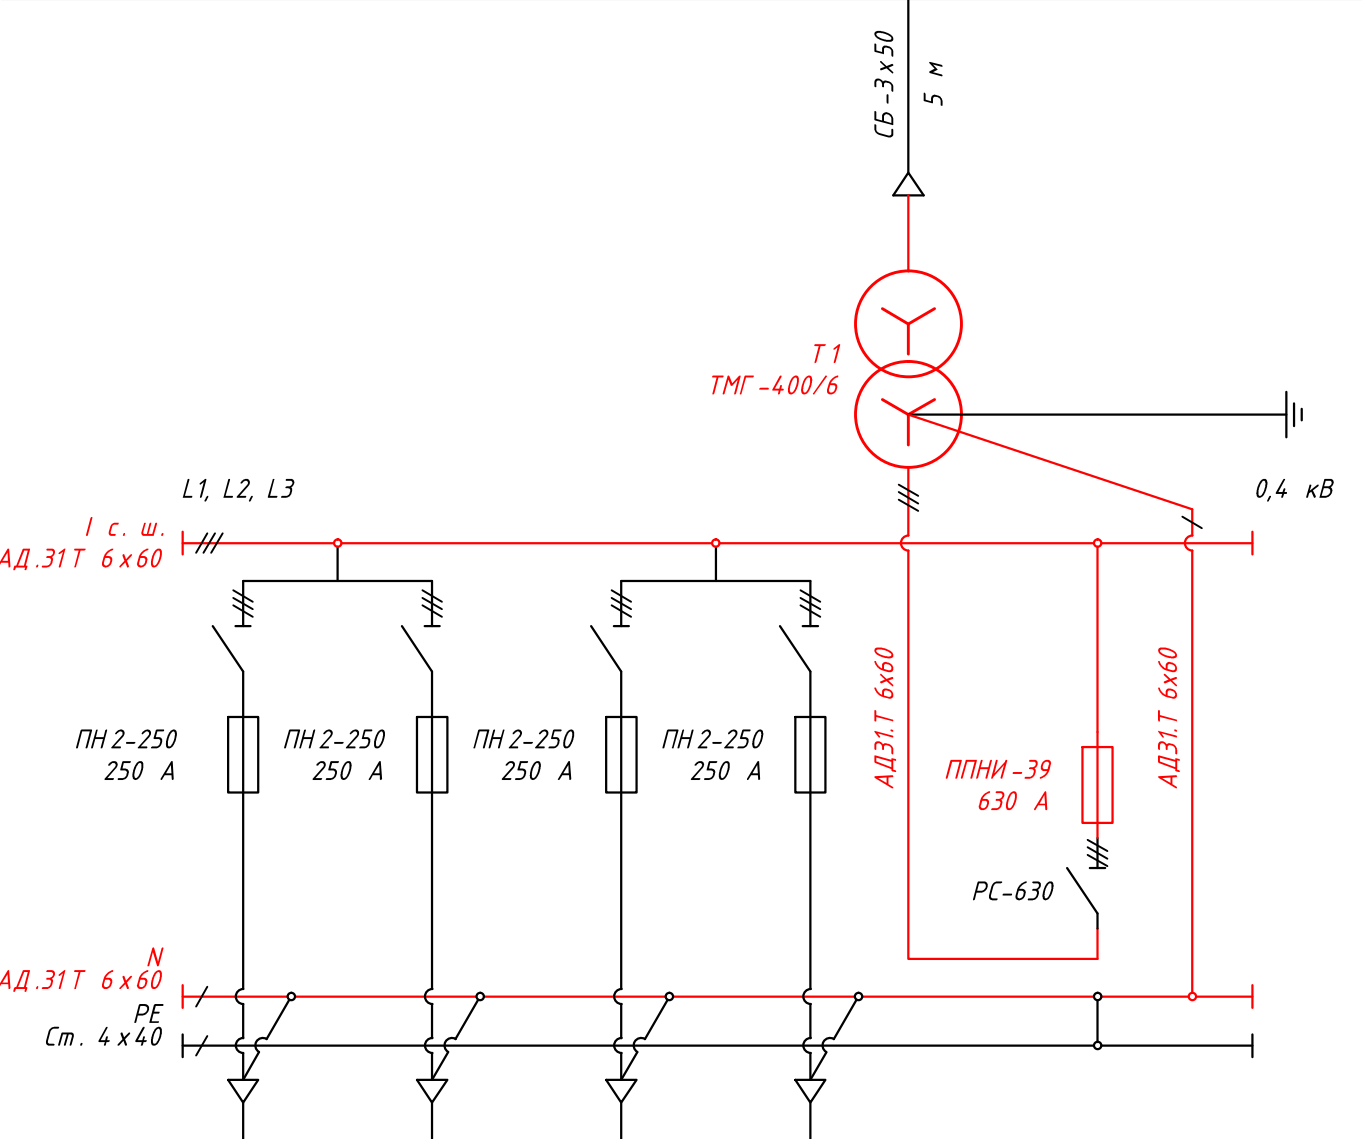

Назначение камеры	Линейная	Ввод тра -ра №1
Тип камеры	ЩО-59	ЩО-59
Номенклатурное обознач. камеры	02	05
Порядковый номер камеры	1	2

Примечания:

1. Рабочая документация выполнена на основании технического задания ЗАО "СПГЭС".
2. — существующие элементы;
— проектируемые элементы.

Сверено
Сид. Маслов
В. Кемини Б.И.
13.02.17г.

ЗАО "СПГЭС"						01-17-06 ЭС		
Замена силового трансформатора мощность 250 кВА на 400 кВА в ТП-1432, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Лысогорская, угол 5-го Нагорного проезда						Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Хван	В. Кемини	13.02.17			Р	3	3
Проверил	Бескаев	В. Кемини	13.02.17			Однолинейная схема РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ		
ГИП	Бечко	В. Кемини	13.02.17			ООО "ГорЭнергоСервис"		
Гл. инженер	Гаврилов	В. Кемини	13.02.17					