



План сети электроосвещения вестибюля

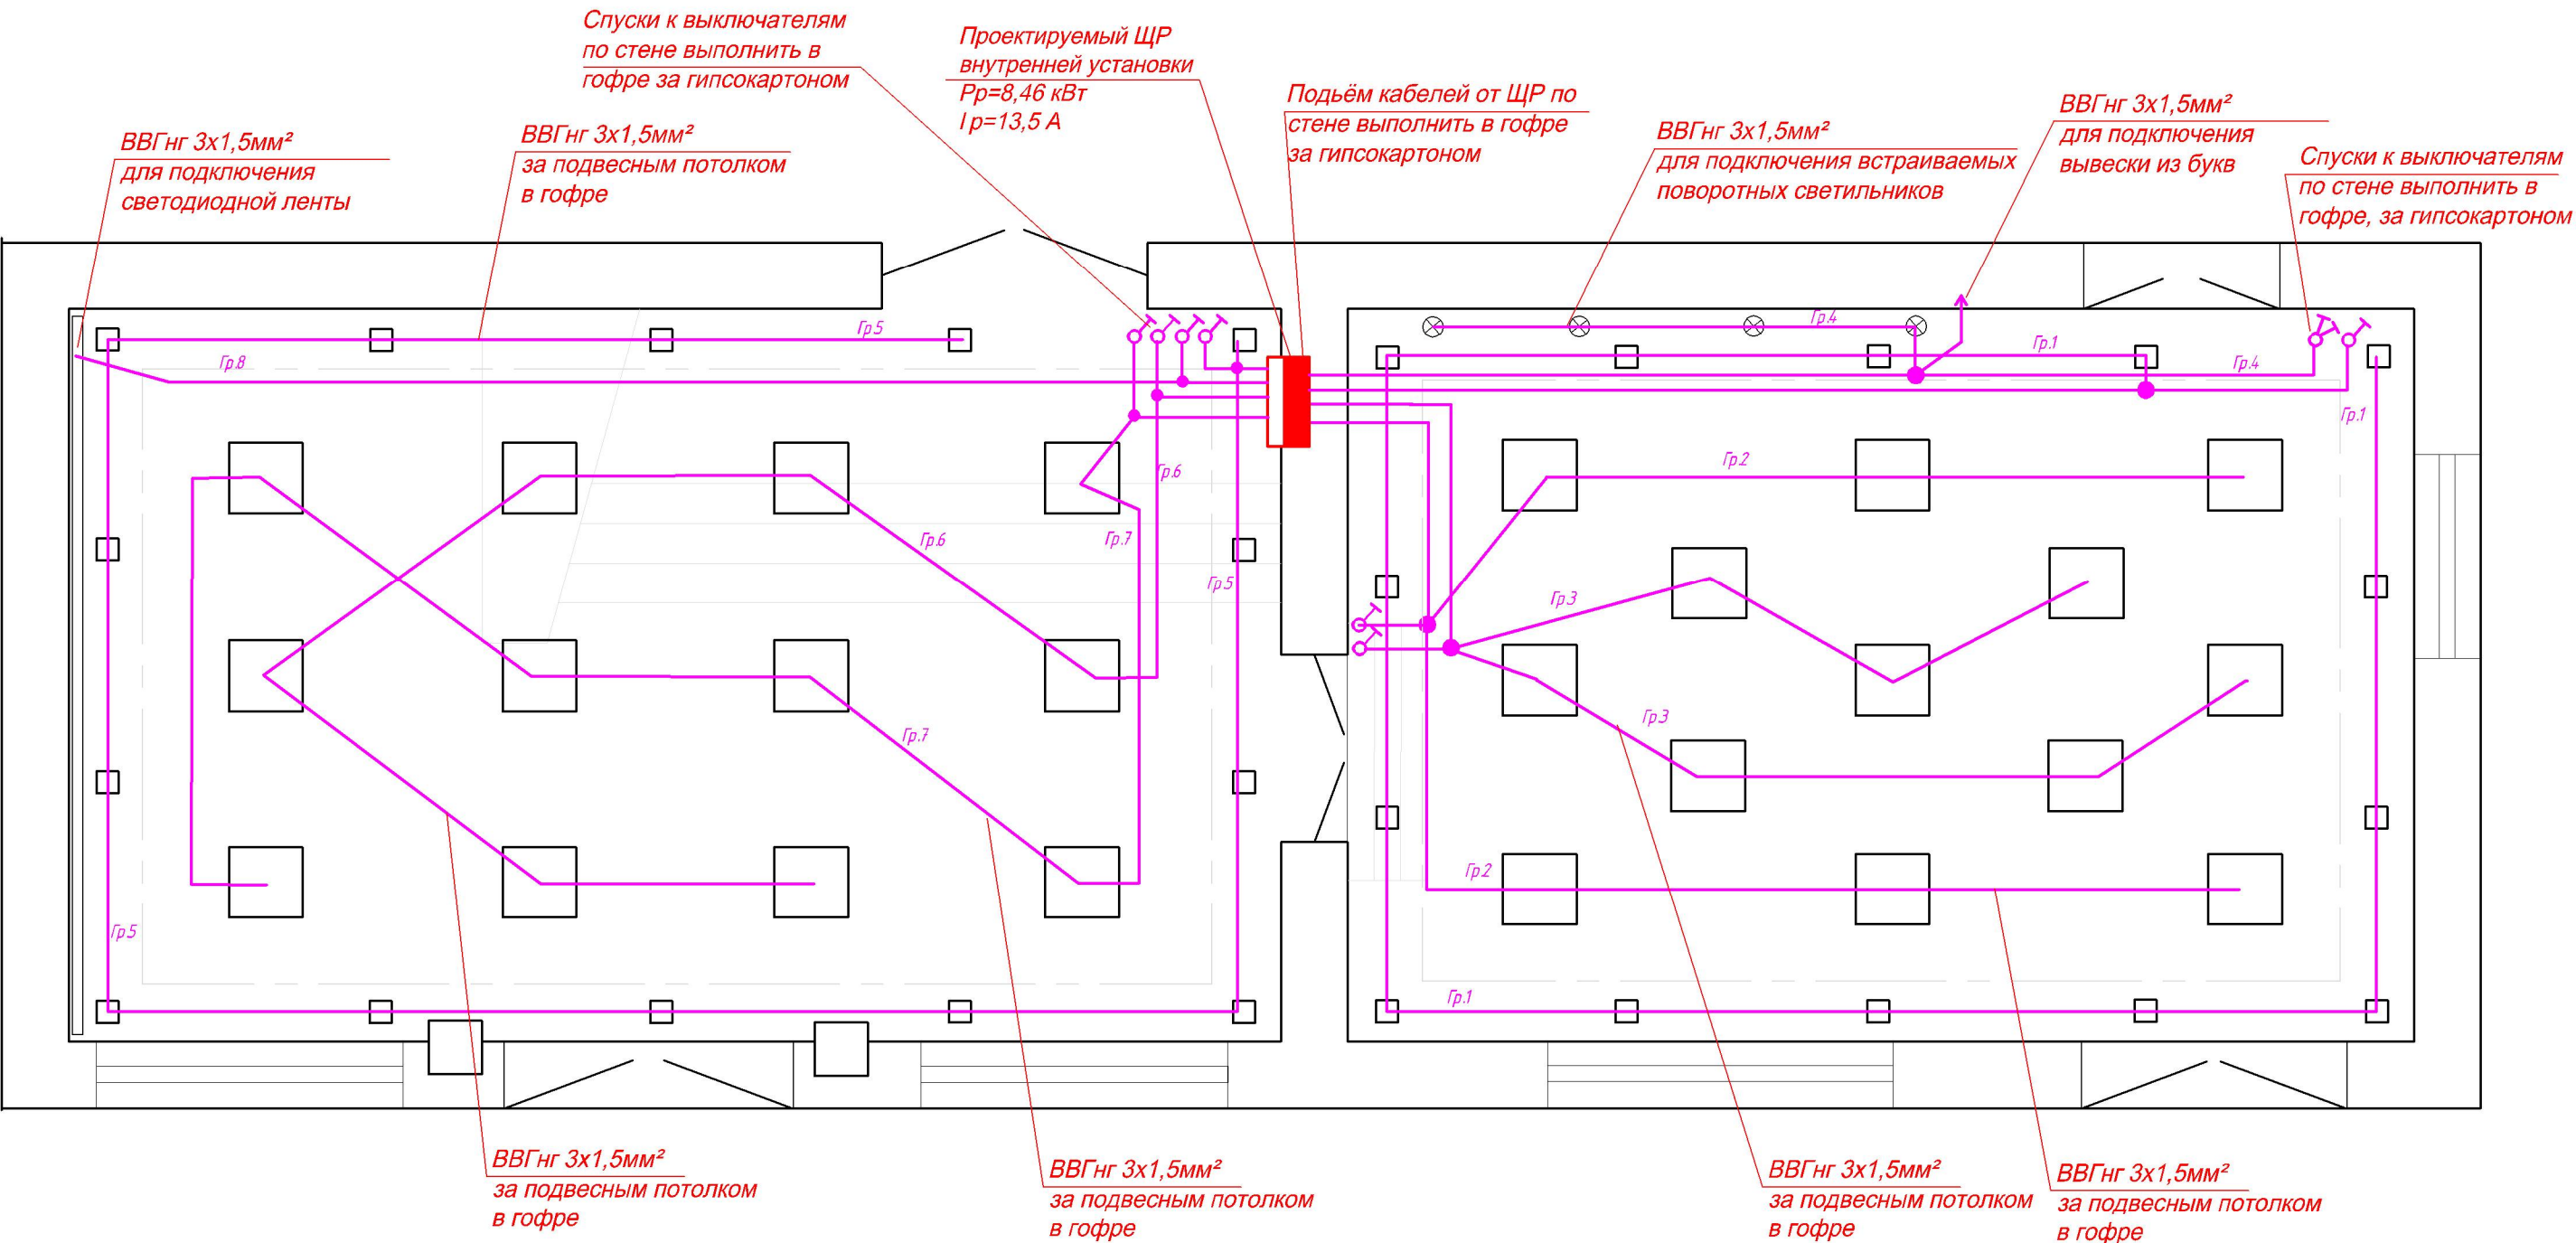

Примечание :

- Освещени выполнено по СНиП 11-4-79.
- Заменить существующие светильники на новые , место установки согласно дизайн -проекту
- Прокладка провода ВВГнг 3 х 1,5 мм² осуществляется за подвесным потолком
- Спуски к выключателям выполнить в гофре за гипсокартоном .
- В вестибюле устанавливается встроенный щит распределительный с автоматическими выключателями на отходящие линии питающие освещение .
- При монтаже подвесного потолка следует учитывать существующую охранно -пожарную сигнализацию .
- Подключение светильников на подвесном потолке выполнить при помощи соединительных клемников WAGO
- Высоту установки выключателей принять 0,9 м от пола , место расположения выключателей уточнить перед монтажом

						17-12-17 ЭС			
						Электроснабжение вестибюля нежилого помещения расположенного по адресу : г. Саратов . ул. Белоглинская д.40, 1-ый этаж .			
Изм	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Электроосвещение электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
Зам. гл. инж				Войнов А.В.			РП	7	12
Нач. ЦРС				Артамонов А.А.					
Нач. ПС				Сутягин Д.А.					
Проектир.				Трещёв М.А.		План сети электроосвещения	 ЗАО "СПГЭС"		