



План сети электрооборудования вестибюля

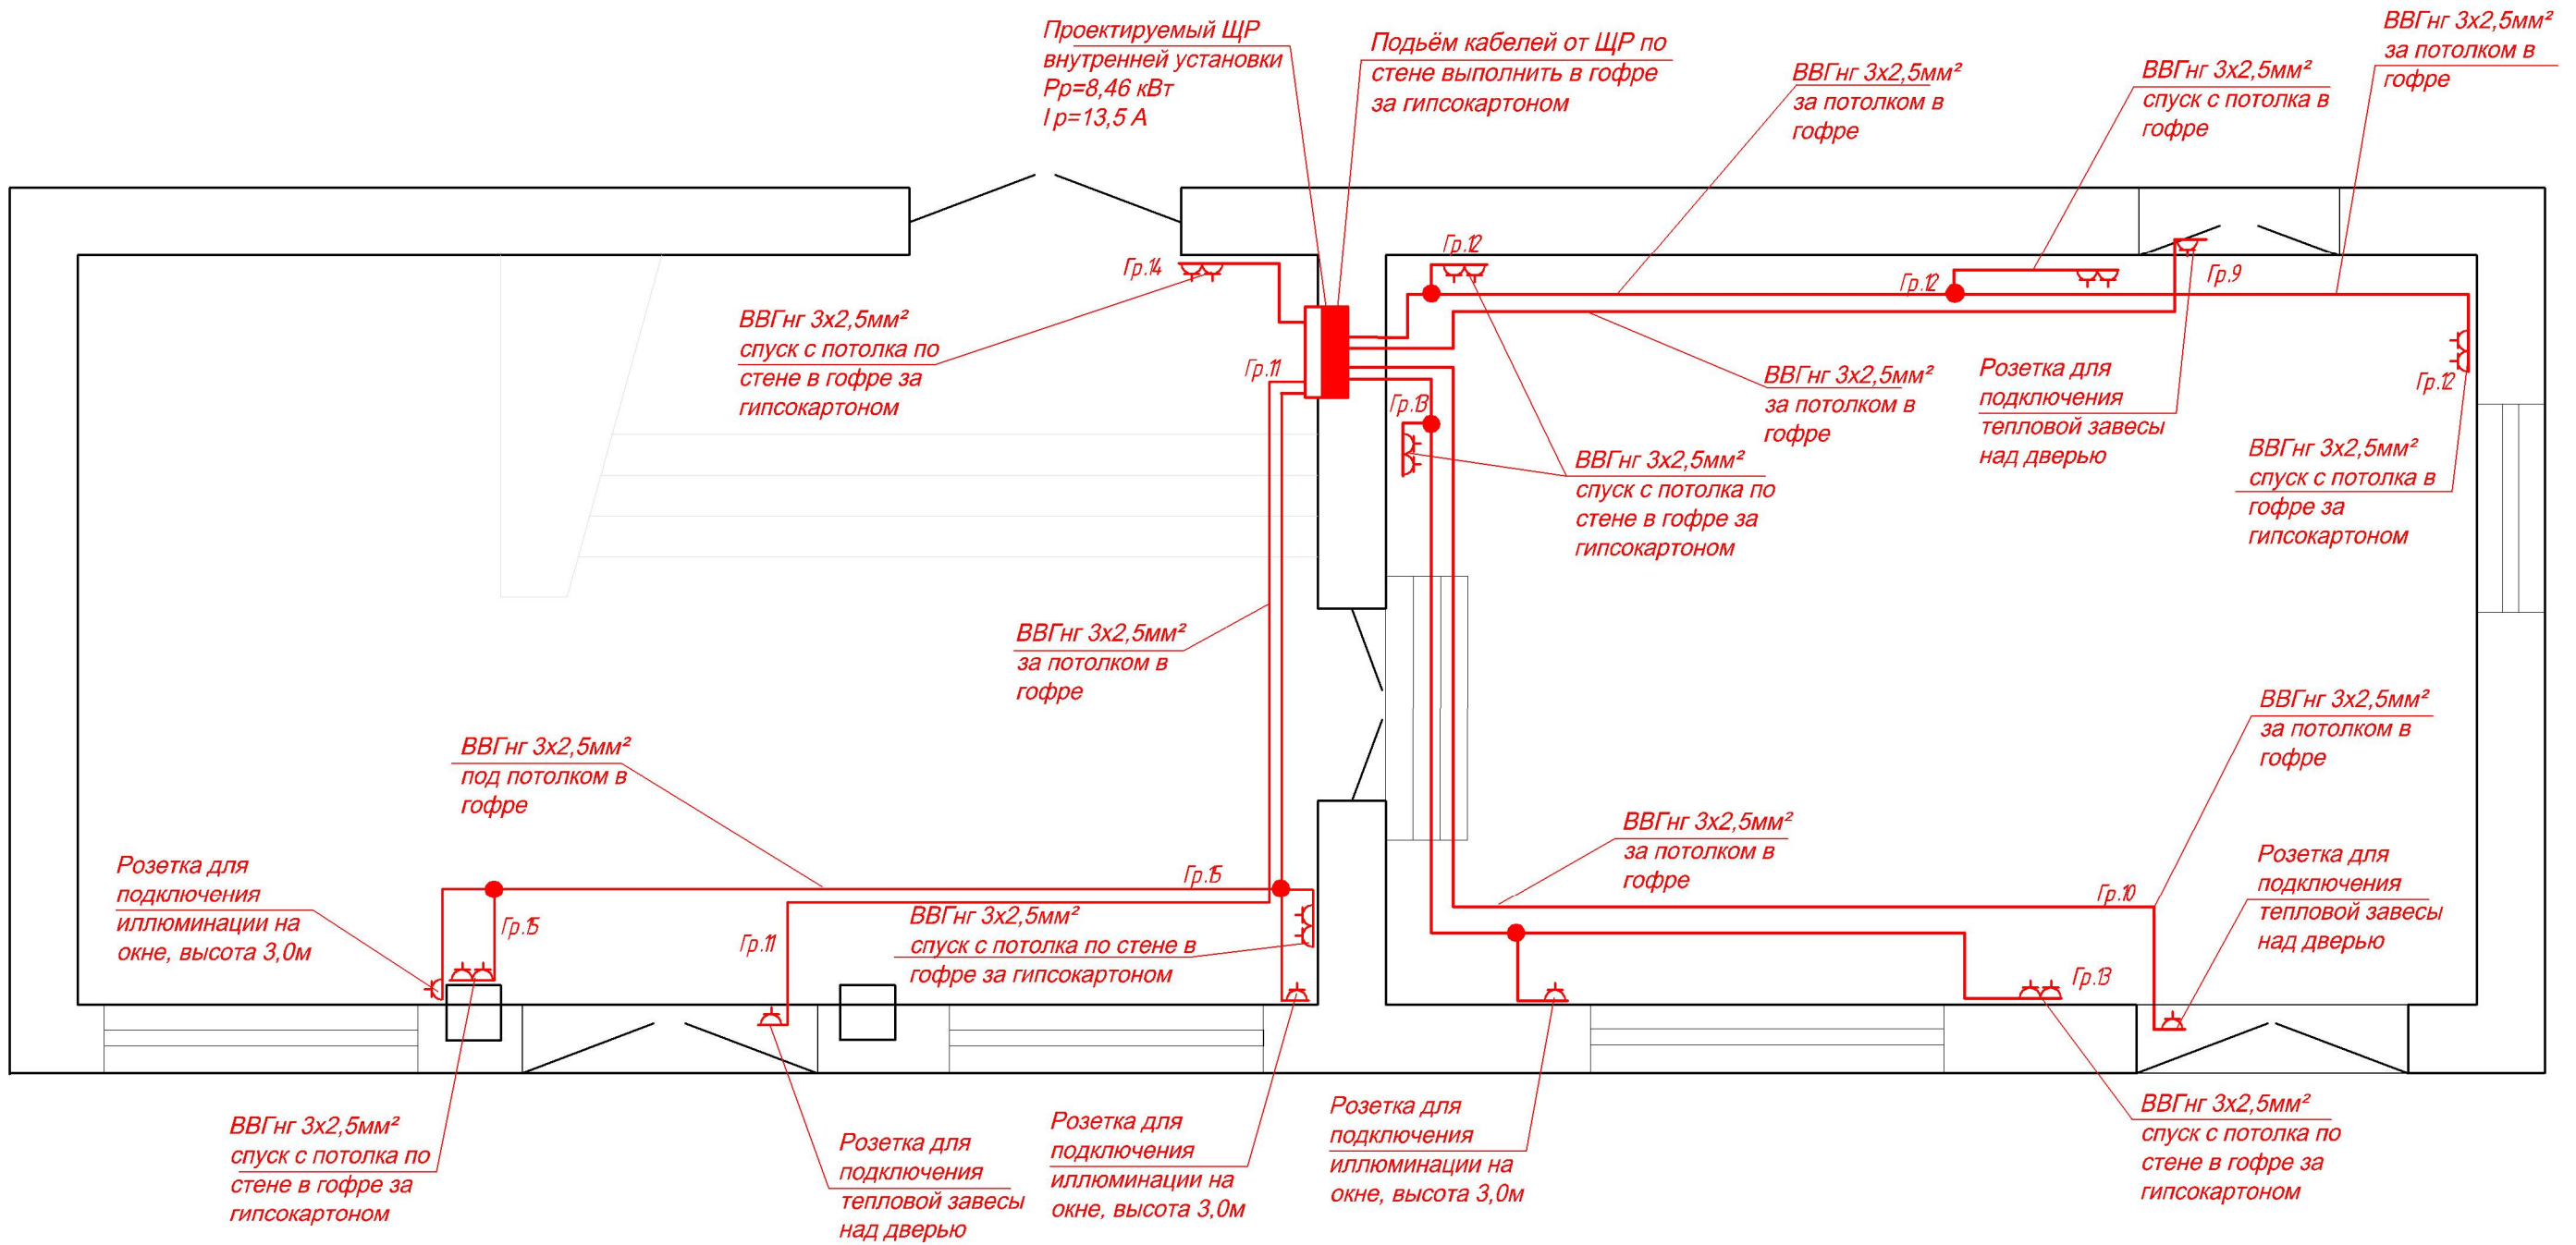

Примечание:

1. Проект выполнен в соответствии с ПУЭ и ПТЭ
2. Проектом предусматривается установка розеток в /у. Высоту установки розеток принять 0,3 м от пола, место расположения розеток уточнить перед монтажом
3. Кабель проложить в гофре за подвесным потолком, спуски к розеткам выполнить в гофре за гипсокартоном. Розетки силовые устанавливаются в один ряд.
4. Монтаж электрооборудования вести согласно ПУЭ и СНиП 03.05.06-85

						17-12-17 ЭС			
						Электроснабжение вестибюля нежилого помещения расположенного по адресу: г. Саратов . ул. Белоглинская д.40, 1- ый этаж.			
Изм	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата				
						Электроосвещение электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
Зам. гл. инж		Войнов А.В.					РП	8	12
Нач. ЦРС		Артамонов А.А.				План сети электрооборудования каб.		ЗАО "СПГЭС"	
Нач. ПС		Сутягин Д.А.							
Проектир.		Трещёв М.А.							