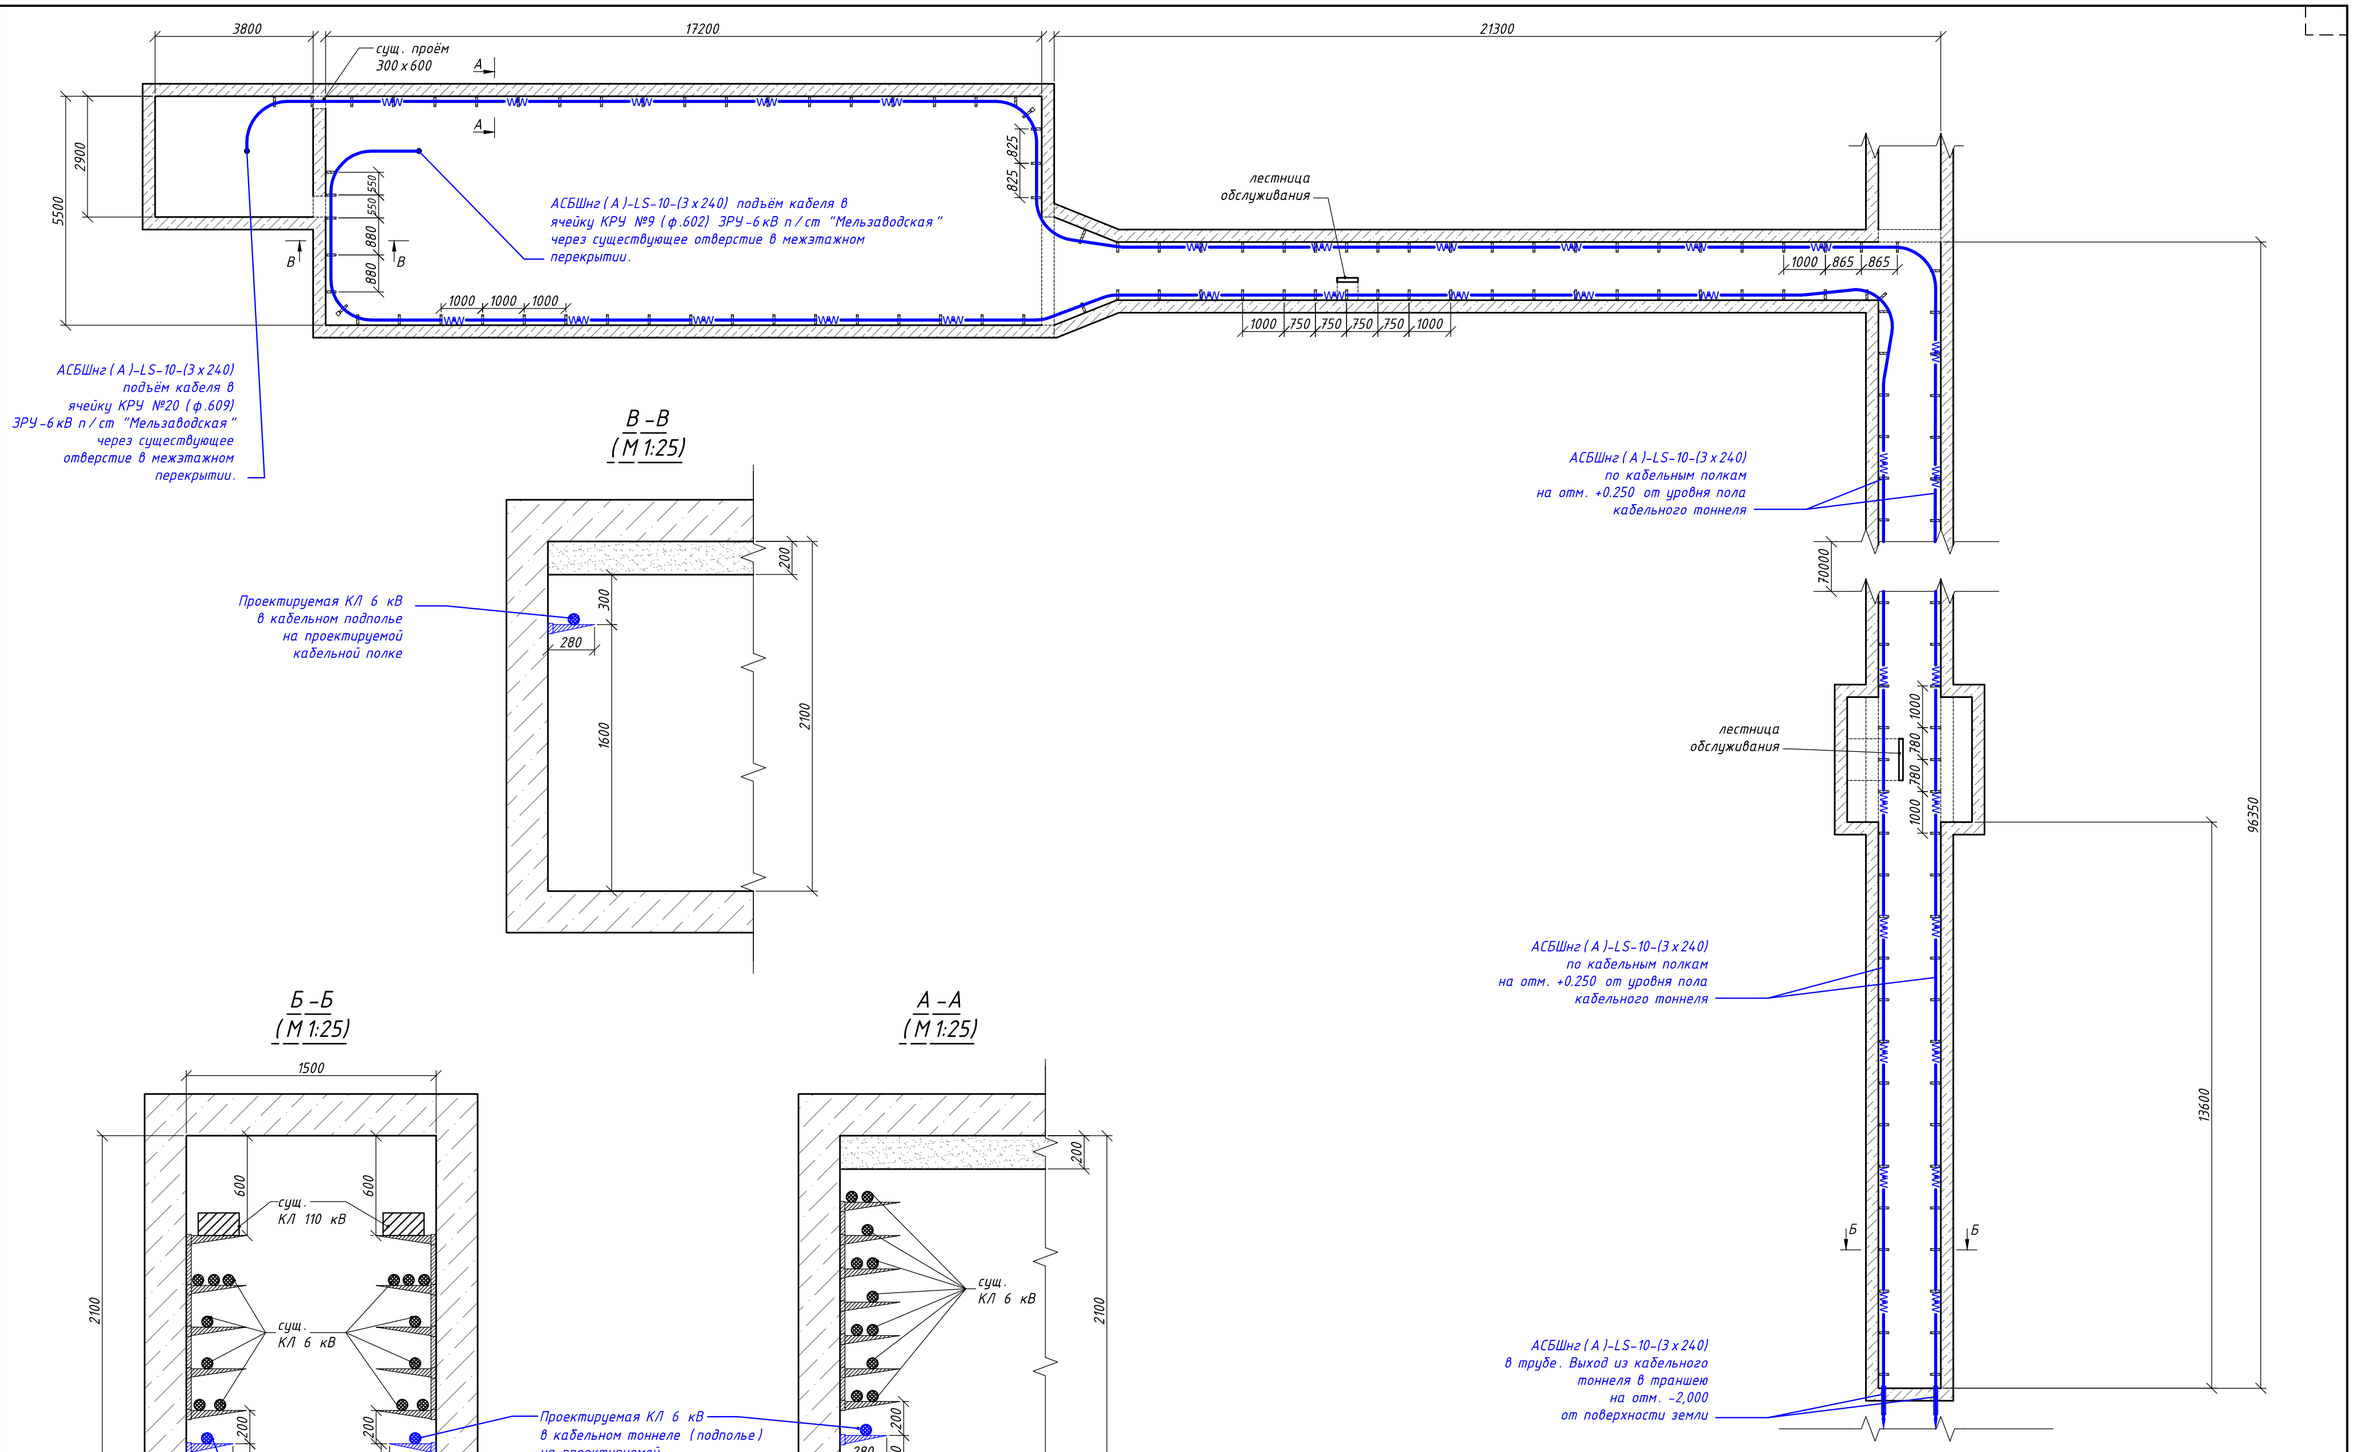

Примечание:

Горизонтальное расстояние между устанавливаемыми кабельными полками 1000 мм, кроме мест где указано иное.

Все устанавливаемые металлоконструкции присоединить к существующему контуру заземления подстанции стальной полосой 25х4 мм при помощи сварки. После соединения, металлоконструкции на которых нарушен защитный слой и полосу, покрасить.

						ЗАО "СПГЭС"	07-19-91-ЭС
						КЛ 6 кВ от п/ст "Мельзаводская", на 4-ом Вакуровском проезде, 7, до РП "Волгарь", расположенном на ул. Чернышевского, 93/95, в Октябрьском районе г. Саратова.	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Выполнил		Бескаев			09.2019	Кабельная линия 6 кВ	Стадия: Р; Лист: 9; Листов:
ГИП		Бечко			09.2019		
Гл.инженер		Мищенко			09.2019		
						План прокладки КЛ по подземным кабельным сооружениям п/ст "Мельзаводская" (М 1:100)	ООО "ГорЭнергоСервис"

Согласовано:

Взамен инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

Копировал

Формат А2