


Схема общего вида
Вариант №2 Организация однофазного ввода от ПУ типа сплит,
устанавливаемого на опоре ВЛ, к потребителю с заменой ввода
(неизолированный провод/СИП).

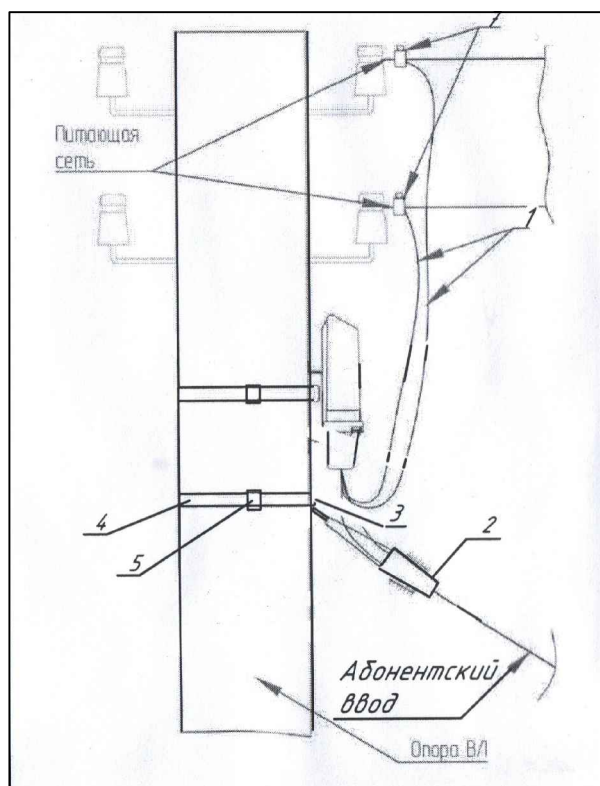

Предварительная спецификация оборудования, изделий и материалов
Вариант №2. Организация однофазного ввода от ПУ типа сплит, устанавливаемого
на опоре ВЛ, к потребителю с заменой ввода (неизолированный провод/СИП).

№п.п	Наименование и техническая характеристика	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	Провод СИП 2х16	м.	25	*
2	Натяжной зажим для СИП 2х16	шт.	2	
3	Кронштейн анкерный	шт.	2	
4	Металлическая лента 20х0,7	м.	2	*
5	Скрепа	шт.	2	
6	Крепление для анкерного кронштейна	к-т	1	Для крепления к стене
7	Зажим ответвительный прокалывающий (неизолир. провод/СИП)	шт.	2	

Примечание:

1. В данном техническом решении представлены схемы общего вида и предварительные спецификации оборудования, изделий и материалов различных вариантов организации однофазного ввода к потребителю.
2. Предварительная спецификация оборудования, изделий и материалов может корректироваться по результатам осмотра.
3. * – Уточняется после осмотра.